

NAPĚŤOVÁ SÚSTAVA :3+PE+N, ~50Hz,400/230V, SIEŤ: TN-S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V ZMYSLE STN 33 2000-4-41:

OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA (čl.411)

ZÁKLADNÁ OCHRANA, OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM:

- ZÁKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASTÍ (PRÍLOHA "A", čl. A.1)
- ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI (PRÍLOHA "A", čl. A.2)

OCHRANA PRI PORUČE, OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM:

- SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA (čl. 411.3.2)
- OCHRANNÝM UZEMNENÍM A OCHRANNÝM POSPÁJANÍM (čl. 411.3.1)

DOPLŇKOVÁ OCHRANA:

- PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI (čl. 415.1)
- DOPLŇKOVÝM OCHRANNÝM POSPÁJANÍM (čl. 415.2)

VONKAJŠIE VPLYVY: PODĽA STN 33 2000-5-51

ROZVÁDZAČ RO:

Poloha:

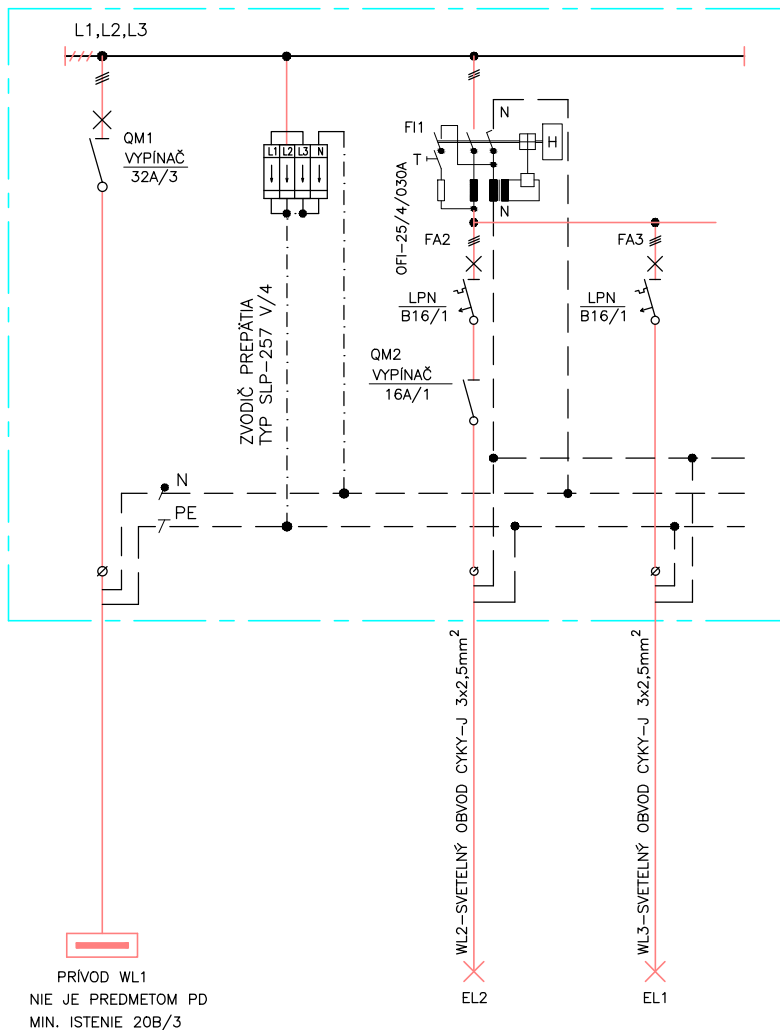
Na stĺp

Stupeň krytia:

IP44

- PRÍVOD ZDOLA, VÝVODY ZDOLA

- SKRATOVÁ ODOLNOSŤ /VYPÍNAČIA SCHOPNOSŤ/ ISTIČOV TYPU LPN - 10,0kA






POZNÁMKY:

INŠTALOVANÝ PRÍKON
SÚČASNOSŤ
SÚČASNÝ PRÍKON

Pi=3,2kW
S= 1,0
Ps=3,2kW

PRÍVOD WL1
NIE JE PREDMETOM PD
MIN. ISTENIE 20B/3

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	PETER JANEK HLAVNÁ 170 PODTUREŇ PROJEKTOVANIE ELEKT. ZARIADENÍ A EPS 044/5222863 0905/552499 peterjanek@centrum.sk	
P. JANEK	P. JANEK	P. JANEK		
				
MIESTO: RASTISLAVICE , okres Nová Zámky, p.č. KN-C 505/1, k.ú. Rastislavice				
INVESTOR: Obec Rastislavice, č. 27, 941 08 Rastislavice				
STAVBA : Multifunkčné ihrisko			FORMÁT : 1 x A4	
			DÁTUM : 09/2015	
			STUPEŇ: DSP	
OBJEKT-SÚBOR: SO 02 Osvetlenie ihriska			ZÁKAZKA Č. : 84/09/2015	
PROFESIA : ELEKTROINŠTALÁCIA			MERÍTKO : Č. VÝKRESU:	
OBSAH VÝKRESU : SCHÉMA ROZVÁDZAČA RO			E2.02	