
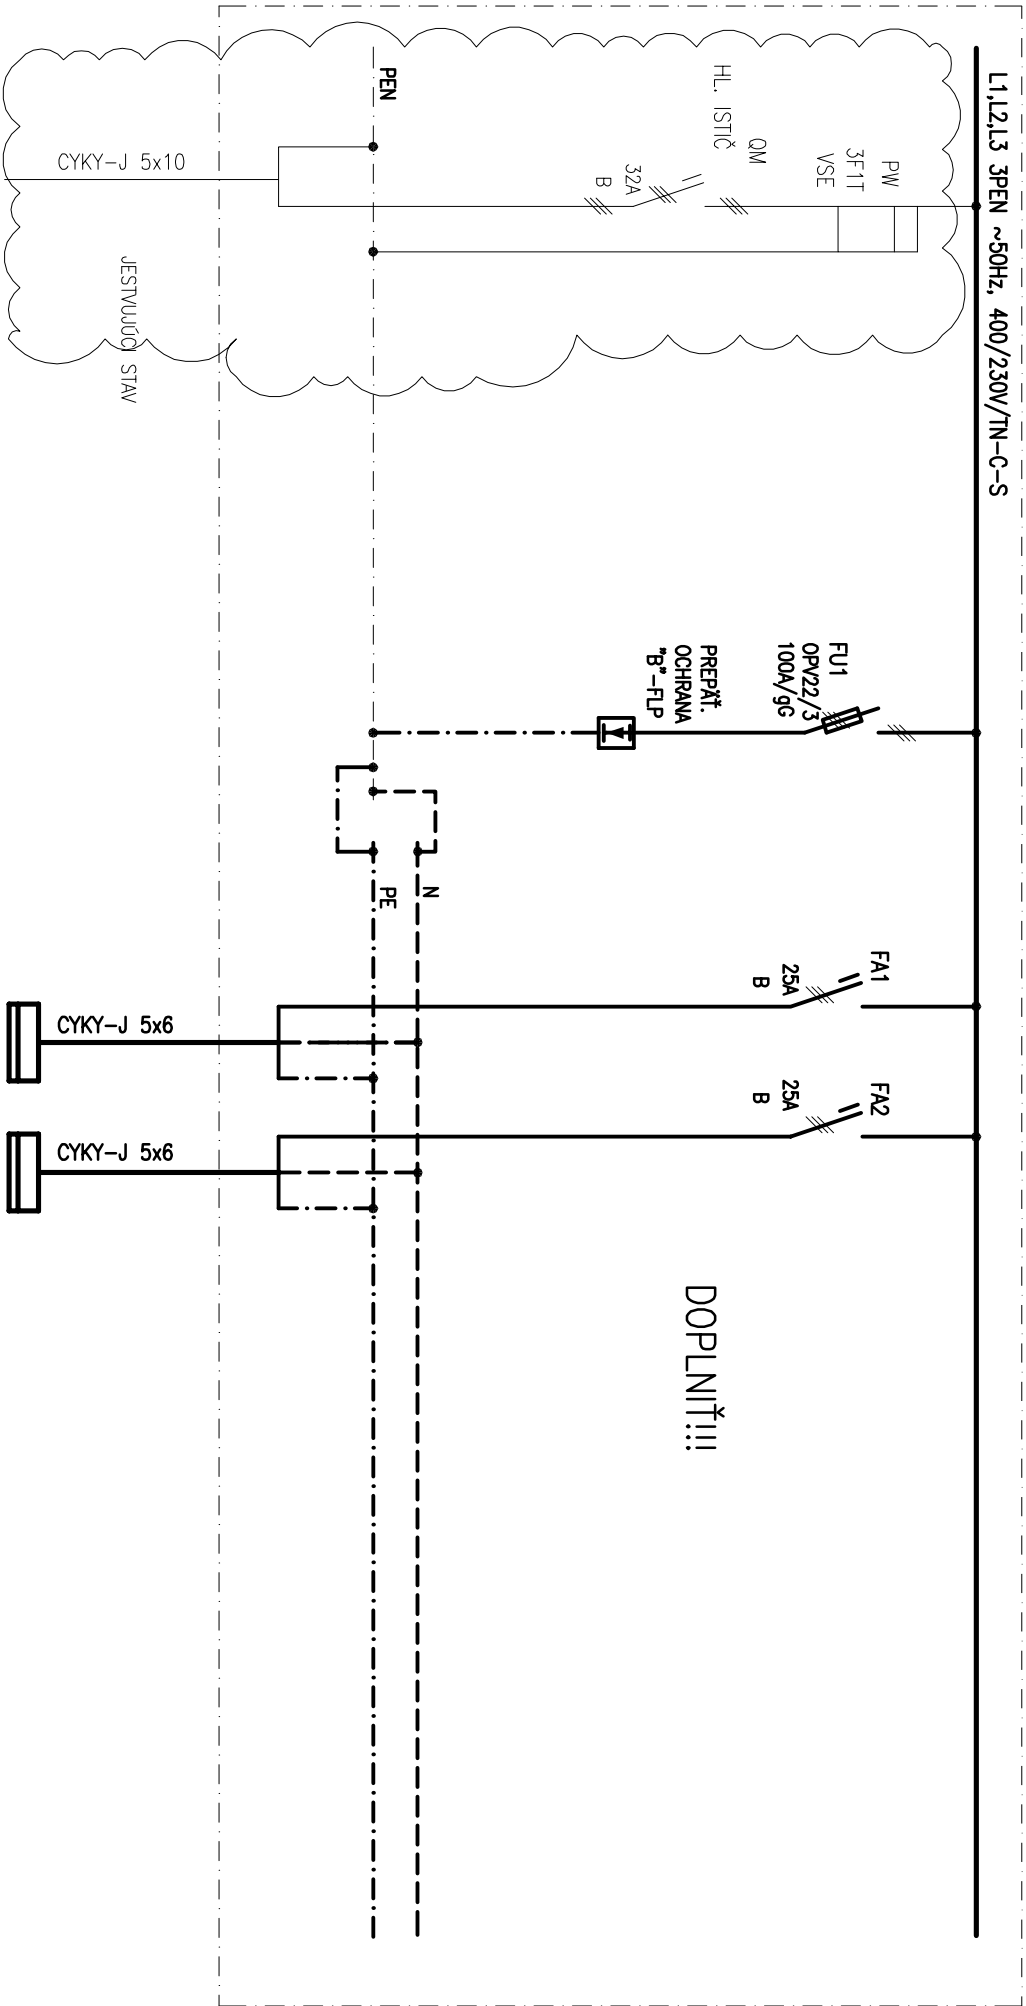


NAPÁJOVÁ SÚSTAVA: 3/NPE AC 400V/230V 50Hz TN-S.  
OCHRANA PRED ZASAHOM EL. PRÚDOM: PODLA STN 332000-4-41/2007  
OCHRANNÉ OPATRENIA: – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA  
411.3 POŽADAVKY NA OCHRANU PRI PORUČE  
411.3.1.1 OCHRANNÉ UZEMNENIE  
411.3.1.2 OCHRANÉ POSPÁLANIE  
411.2.1.2 SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČE  
411.3.1.3 DOPLNKOVÁ OCHRANA  
412 OCHRANNÉ OPATRENIE: DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA  
OPATRENIA NA ZAKLADNÚ OCHRANU (OCHRANU PRED PRIAMIM DOTYKOM);  
A.1 ZAKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ  
A.2 ZABRANÝ ALEBO KRYTÝ  
VONKAŠIE VPLYVY: – DRUH III A VI PODLA NZA.1.6. STN 332000-5-51

## ELEKTRO

Ved. projektant :	ING. P. JURČO	<div>lgju projekt s. r. o. Hlavná 383/82 059 14 Spásky Štátnik Mobi: 0918 815 985702 Tel: 00421-92-7785702 andrej.jurcovic@tunet.sk</div> <div></div>
Zodp.projektant :	ING. O. GALOVIČ	
Vypracoval :	BC. M. GALDOVIČOVA	
OBJEDNÁVATEL :	OBEC ŽAKOVCE	
Akcia:	<b>REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU ŽAKOVCE</b>	
Obsah:	ROZVADOŽE	mierka: -/-
Č. dňa:	127/15	Výkres: <b>EL-3</b>



WL-RE		RS1	RS2						
		KNÍŽNICA	OBEČ						

JESTVUJÍCÍ OCELOPLECHOVÝ ROZVADZAČ  
ZAPUSTENÝ NA FASÁDE BUDOVY

REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU  
ZÁKOVCE


ROZVODNICA RE

Č.L  
1/1

Č.V.  
EL-3





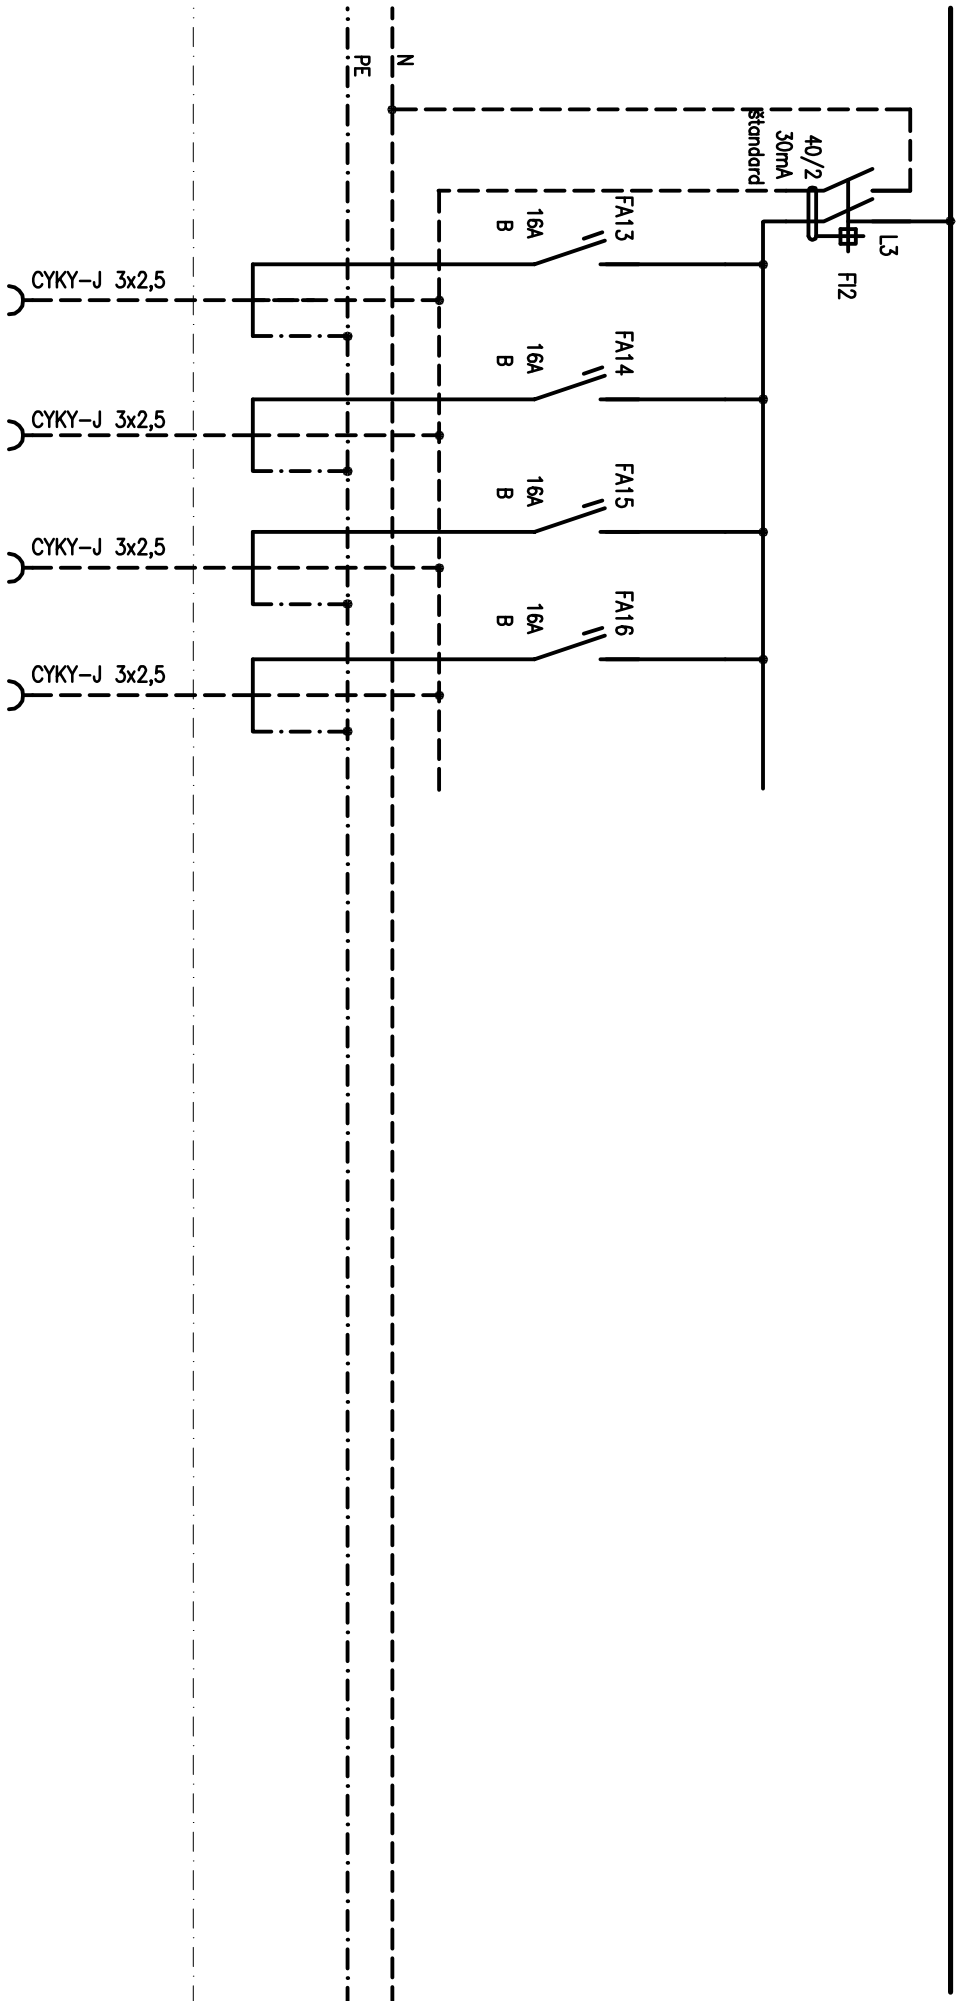

	X4	X5	X6	X7															
	ZAS.	ZAS.	ZAS.	ZAS.															
	KOTOL	KOTOL	KOTOL																