


ROZVÁDZAČ RS

HASMA, typ SPP 2 CD IV P20

Rozmery : 300 x 285 x 114 mm

Plastový držiak pre upínací nerezový pás BANDIMEX

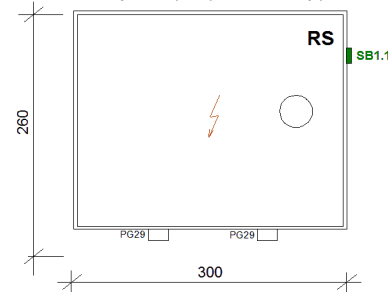

Prívod : zdola

Vývod : dole

Krytie : IP 44

Ochrana : podľa STN 33 2000-4-41

- v normálnej prevádzke : izolovaním živých častí, krytmi

- pri poruche : samočinným odpojením napájania v sieti TN-S

doplnkovú pospájaním

Trieda ochrany I

Instalovaný výkon : $P_i = 1,804 \text{ kW}$

Súdobosť : $\beta = 1,0$

Výpočtové zaťaženie : $P_p = 1,804 \text{ kW}$

($I_p = 7,84 \text{ A}$ $\cos \varphi = 1,0$)

POZNÁMKA :

Meranie spotreby elektrickej energie podružného odberu je zabezpečené 1-fázovým 1-tarifným elektromerom v modulárnom vyhotovení na DIN lištu typu ME1 na 230V.

V mieste pripojenia hlavného prívodu do rozvádzača RS určeného pre osvetlenie viacúčelového ihriska, t.j. v jestvujúcom rozvádzači HRE umiestnenom v objekte Dom smútku v správe Obecného úradu Dubová je nutné doplniť istič B20/1.

Univerzálne svetidlo moderného štýlu pre osvetlenie ploch s nízkymi nákladmi na údržbu od výrobcu PHILIPS, pre montáž na vrchol stožiaru a s krytím IP65/43 typ MALAGA SGS102 SON-T150W II MR-AS SKD 42/60. Sodíková výbojka SON-T(B) 150W E40.

Stožiar žiarovo zinkovaný výšky 6m typ S-60SRwP/4

Stožiarová svorkovnica NTB1

Prostredie : určené v zmysle STN 33 2000-5-51, čl. NZA.1.6, VI – vonkajšie

Vonkajšie vplyvy : podľa STN 33 2000-5-51, prílohy N3, tab. N3.2 – AA2, AA4,

AB2, AB4, AC1, AD3, AE2, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN3, AP1, AQ3, AU2, AR2, AS2

BA1, BC2, BD1, BE1

CA1, CB1

Požiadavky na krytie elektrických predmetov :

- u prístrojoch krytie IP 23

- u rozvádzačov krytie IP 43D

- u svetiel IP65

Zodp. projektant:	Kontroloval :	Vypracoval :	Kreslil :	Ing. Igor PARADA S V I D N Í K PROJEKCIA, MONTÁŽE, ODBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ A BLESKOZVODOV
Ing. Peter MAGDZIAK	Ing. Peter MAGDZIAK	Ing. Igor PARADA	Ing. Igor PARADA	
Investor : OBEC DUBOVÁ				Format : 2 x A4
Lokalita : Dubová, parcela KN 238/3				Dátum : 04/2015
Názov a miesto stavby :				Účel : Projekt
Objekt :				Číslo zákazky : 16/2015
OSVETLENIE				Číslo kópie :
Obsah :				Archívne číslo :
ROZVÁDZAČ RS				Mierka : Č.výkresu:
				E2