


Napäťová sústava: 3/N/PE,AC 50 Hz 400/230V/TN-S Zasuvky

Zemka ľubovoľná
400V/230V TN-S
3432

Zemka
zariadenia 230V
Schneider Argo

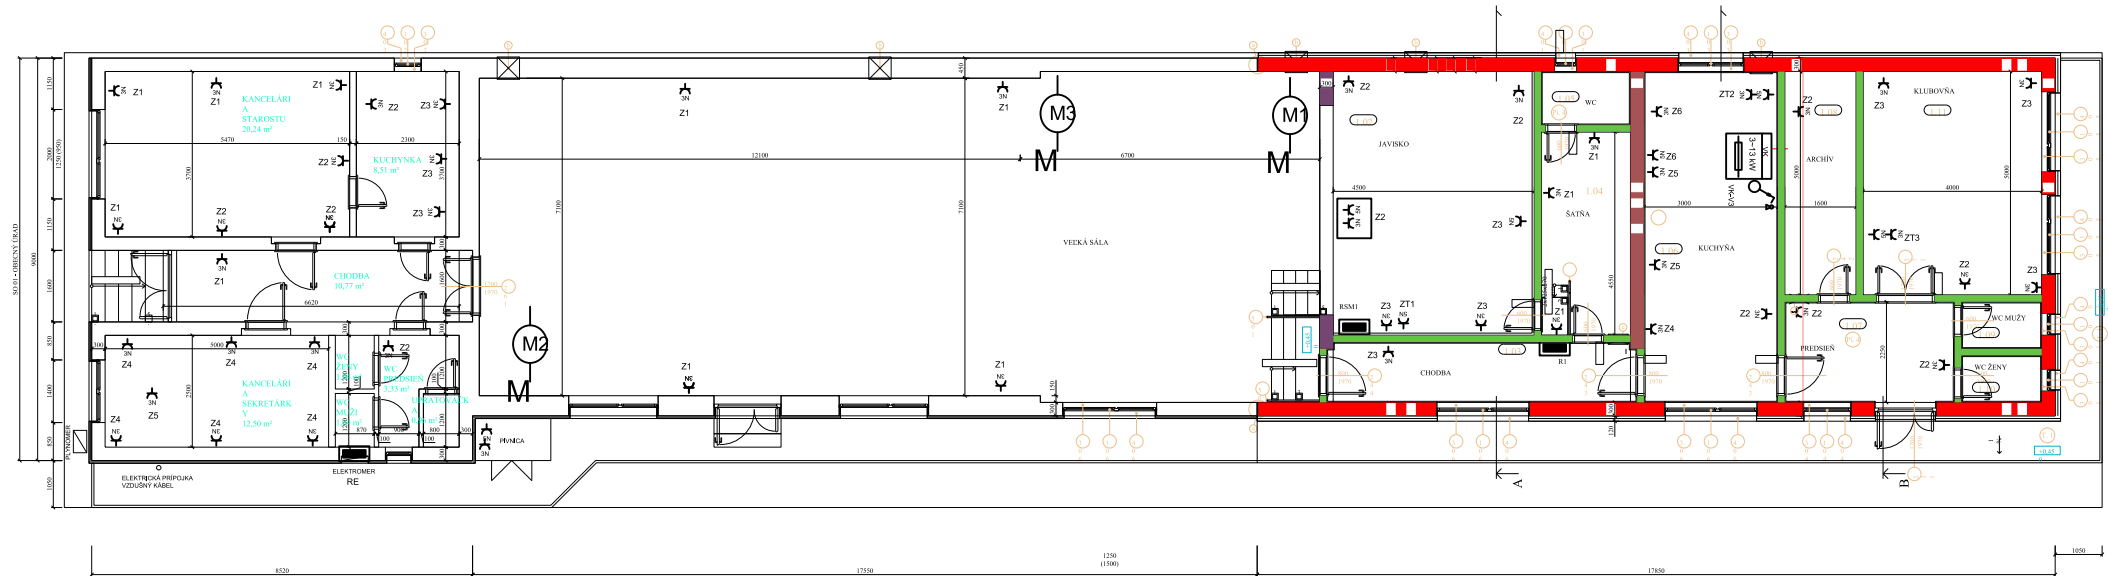

LEGENDA MIESTNOSTÍ


Č. MI	ÚČEL MIESTNOSTI	POVL	PODLAH	STEN	STRO	POZN
1.01	VEĽKÁ SÁLA	175,40	KERAMICKÁ DELAŽIA	PLASTOVÝ KRYTÝ STROP	STOK PODLAH KRYTÝ KRYTÝ	St. 17, 24
1.02	JAVISKO	27,06	BRVĚNÁ PARKETA	SÁHKOVÁ	STOK PODLAH KRYTÝ KRYTÝ	St. 17, 24
1.03	CHODBA	9,26	KERAMICKÁ DELAŽIA	SÁHKOVÁ OMITKA	STOK PODLAH KRYTÝ KRYTÝ	St. 17, 24, 25
1.04	SÁTRA	9,10	KERAMICKÁ DELAŽIA	SÁHKOVÁ OMITKA	STOK PODLAH KRYTÝ KRYTÝ	St. 17, 24
1.05	WC	1,40	KERAMICKÁ DELAŽIA	SÁHKOVÁ OMITKA	STOK PODLAH KRYTÝ KRYTÝ	St. 17, 24
1.06	KUCHYŇA	22,20	KERAMICKÁ DELAŽIA	SÁHKOVÁ OMITKA	STOK PODLAH KRYTÝ KRYTÝ	St. 17, 24, 25
1.07	PRIEDIEŇ	8,51	KERAMICKÁ DELAŽIA	SÁHKOVÁ OMITKA	STOK PODLAH KRYTÝ KRYTÝ	St. 17, 24, 25
1.08	ARCHIV	4,00	KERAMICKÁ DELAŽIA	SÁHKOVÁ OMITKA	STOK PODLAH KRYTÝ KRYTÝ	St. 17, 24
1.09	WC MUŽY	1,00	KERAMICKÁ DELAŽIA	SÁHKOVÁ OMITKA	STOK PODLAH KRYTÝ KRYTÝ	St. 17, 24, 25
1.10	WC ŽENY	1,00	KERAMICKÁ DELAŽIA	SÁHKOVÁ OMITKA	STOK PODLAH KRYTÝ KRYTÝ	St. 17, 24, 25
1.11	KLUBOVŇA	20,00	KERAMICKÁ DELAŽIA	SÁHKOVÁ OMITKA	STOK PODLAH KRYTÝ KRYTÝ	St. 17, 24
Σ		246,69				
		160,78				

■ OBYTNÁ PLOCHA: 90,00 m² / ▲ ÚŽITKOVÁ PLOCHA: 743,10 m²
ZASTAVENÁ PLOCHA: 142,80 m² / OBOSTAVENÝ PRIESTOR: ... m²

OKAPOVÝ CHODNÍK, BEZ AUTOMOBILU, PRIESTOROV PRE STAVBU ZÁHRADNÝCH VEŠNÝCH ... m²


Vypracoval: T.Szerdahelyi	Kontroloval: T.Szerdahelyi	Zmena:	
Kresil: T.Szerdahelyi	Schválil: T.Szerdahelyi		
Zodpovedný projektant: T.Szerdahelyi	Datum: 22.10.2015		
Investor:		Číslo prípadu:	70/2015
			Typ: Zásuvkové okruhy
			Heslo dodávky:

Napäťová sústava: 3/N/PE,AC 50 Hz 400/230V/TN-S OSVETLENIE

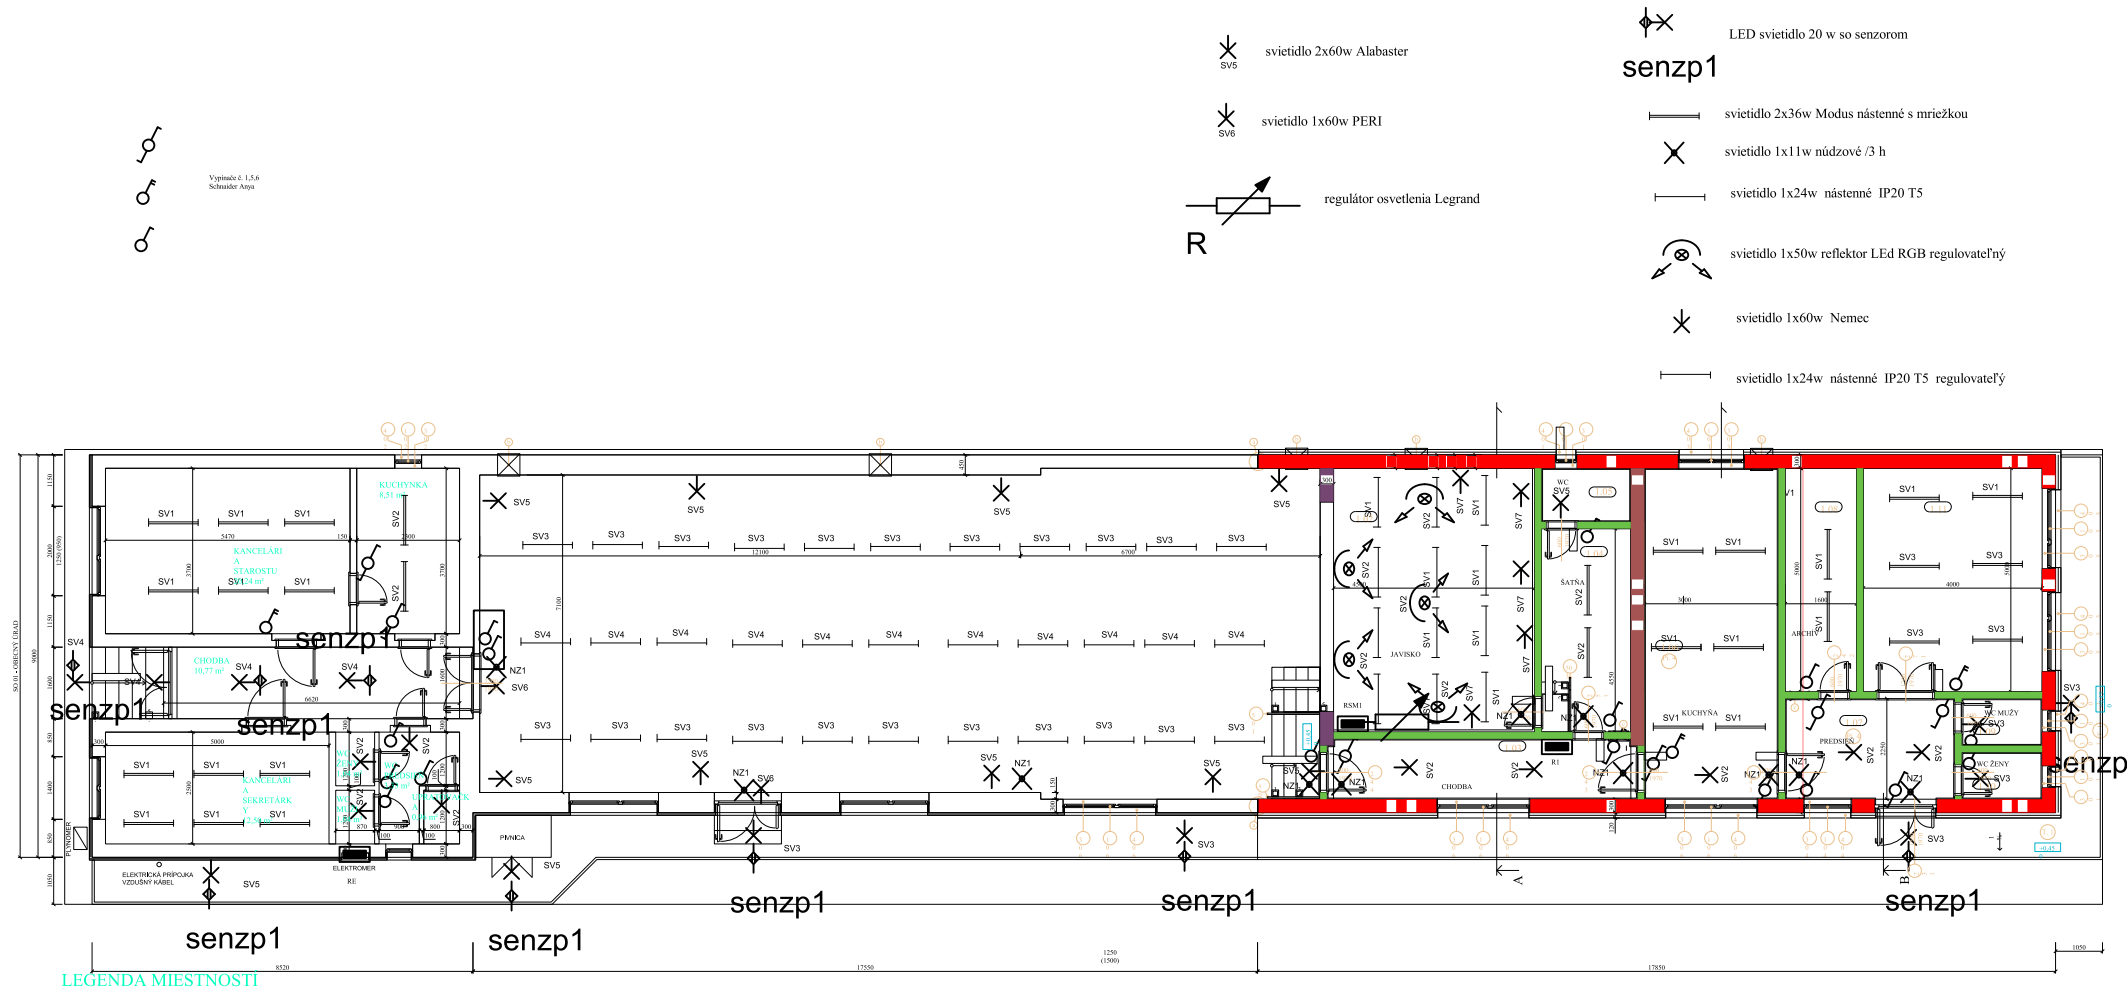

Vypracoval: T.Szerdahelyi	Kontroloval: T.Szerdahelyi	Zmena:
Kreslil: T.Szerdahelyi	Schválil: T.Szerdahelyi	
Zodpovedný projektant: T.Szerdahelyi	Datum: 22.10.2015	
Investor: Obec Kútina		Typ: Osvetlenie
		Heslo dodávky:
Číslo prípadu: 702015		

Napáťová sústava: 3/N/PE,AC 50 Hz 400/230V/TN-S EZS a Internet

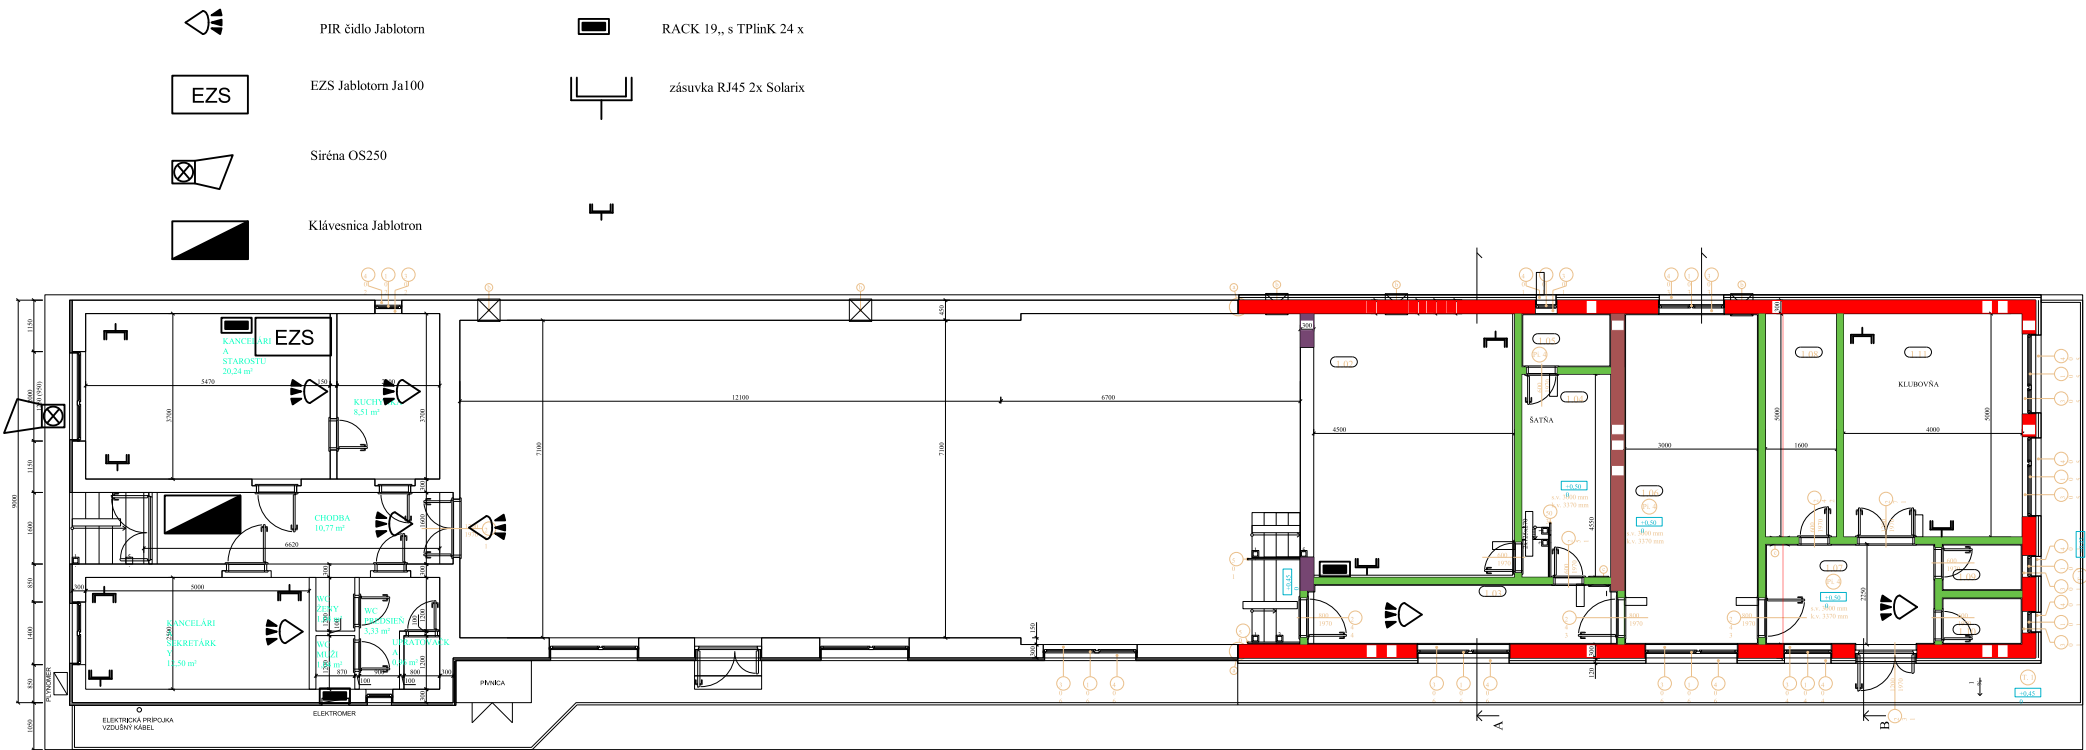

Vypracoval: T.Szerdahelyi	Kontroloval: T.Szerdahelyi	Zmena:	EZS+ Internet
Kreslil: T.Szerdahelyi	Schválil: T.Szerdahelyi		
Zodpovedný projektant: T.Szerdahelyi	Datum: 22.10.2015		
Investor: Obec Kráľová Lesná			Číslo prípadu: 70/2015
			Typ: EZS+ Internet
			Heslo dodávky: