

PRIVODNÉ POTRUBIE Pe-Al-Pe HERZ- 550
 VRAVNÉ POTRUBIE Pe-Al-Pe HERZ -450
 ULOŽENIE POTRUBIA
 SPAD POTRUBIA
 GULOVÝ ZAVŤOVÝ KOŇUT
 ZAVŤOVÝ FILTER

PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL
S UZAVRETOU SPALOVACOU KOMOROU
ROZSAH TEP. VÝKONU – /tep.spod –50/300/ 7,1–37,1kW

Solárny systém s 250lit. bivalentným zásobníkom TUV

VEKOLUX N DN15 PRÍPOJOVACIA SPOJKA HEIMEIER

TH
TERMOSTATICKÁ HLAVICA HEIMEIER

ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL OV

VK
VPUŠŤACÍ KONÚT

AOV
AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

VODŤ


YKUROVACIE OCELOVÉ DOSKOVÉ
TELESO TYP KORAD

ZNAČENIE TELIES:

Z	PRIPOJENIE PRAVÉ / L-LAVÉ/ DĹŽKA TELESÁ 1200mm
X	VÝŠKA TELESÁ 600mm/resp.900/ PREVEĐENIE -VK Ventil Kompakt
Y	21-DVOURADOVÉ S JEDNÝM KP -hlbka 65mm 22-DVOURADOVÉ S DVOMA KP -hlbka 100mm 33-DVOURADOVÉ S TROMA KP -hlbka 155mm

PROJEKTOVO-INŽINIERSKÁ KANCELÁRIA: -TERESKOVÁ Anna
IČO: 31 240 861 DIČ: 1023995049
ul.Široká č.20 - MICHALOVCE

Zodp. projektant:	Vypracoval –kreslil:	Dátum	09/2015
A. TERESKOVÁ		A. Teresková	
Investor:	Obec KRIŠOVSKÁ LIESKOVÁ		
Miesto stavby:	KRIŠOVSKÁ LIESKOVÁ č.145 -KRIZANY KULTÚRNÝ DOM		
Názov:	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE		
REKONŠTRUKCIA A DOSTAVBA OBECNÉHO DOMU S VYUŽITÍM OZE			
Časť:	PÁDORYS, REZ	Číslo výkresu:	1

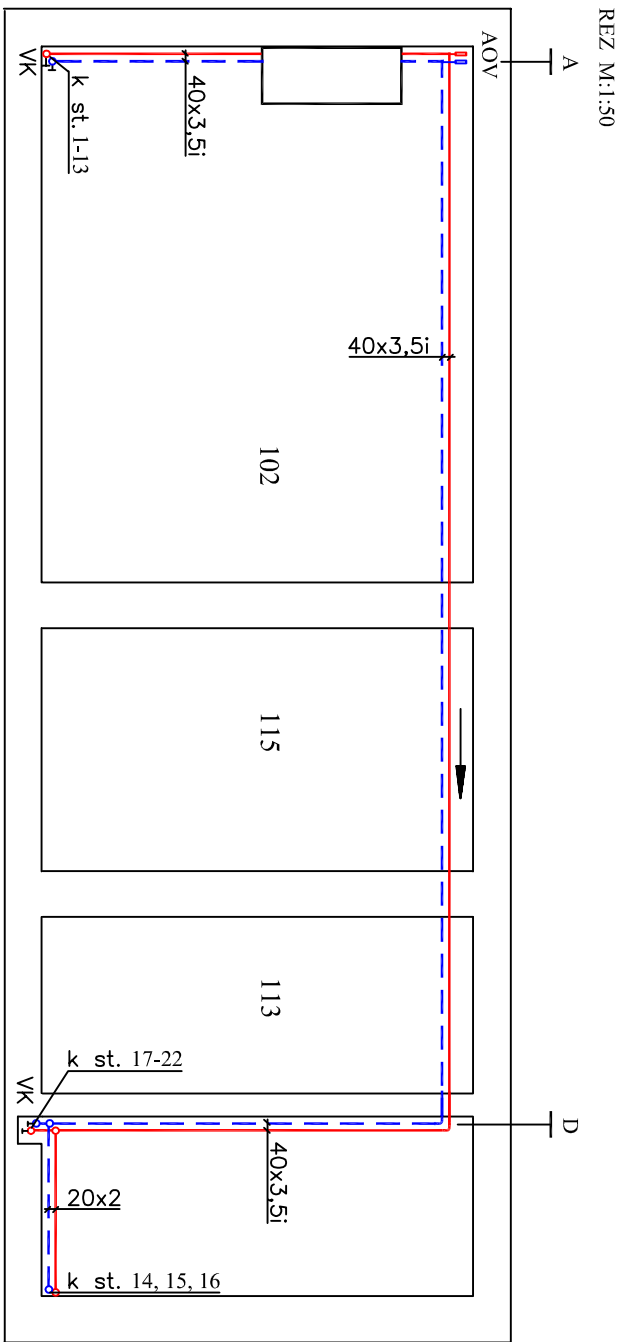

REZ M:1:50

D

[illegible]