



ZÁKLADY PRE BETÓNOVÉ STOŽIARE

ÚNOSNOSŤ PODY : 0,12 - 0,25 MPa

TRIEDA ZEMINY : 3

STAVBA : DOM NÁDEJE - ĎURĎOŠ, PARCELA č. 144/2

SO 02 - ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE

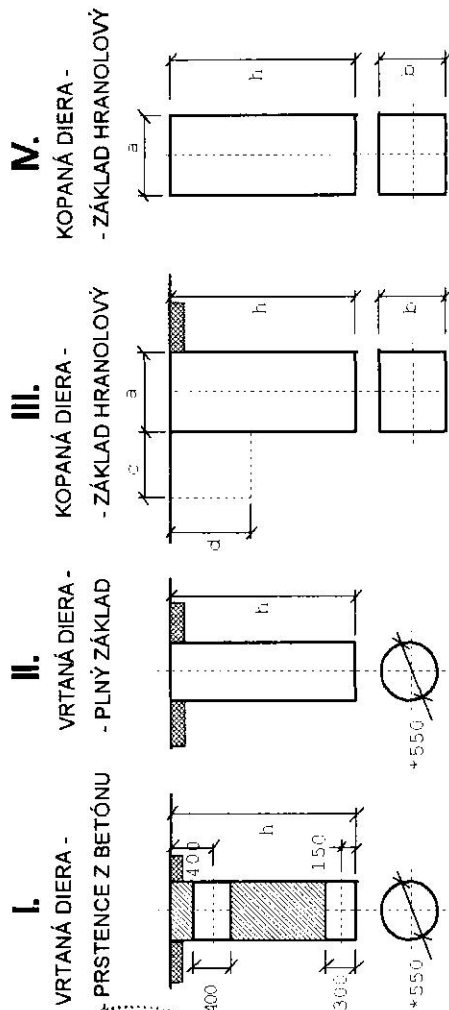

TYP STOŽIARA / kN /	TYP ZÁKLADU	ROZMERY / m /				VÝKOP / m ³ /		BETÓN / m ³ /		ZÁHOZ / m ³ /		ODVOZ / m ³ /		POČET P. B.	ČÍSLO PODP. BODU
		h	a	b	c	d	JEDN.	SPOLU	JEDN.	SPOLU	JEDN.	SPOLU	JEDN.	SPOLU	
9/3	I.	1,6	-	-	-	-	0,38	0,38	0,12	0,12	0,16	0,16	0,22	0,22	1
SPOLU								<u>0,38</u>	<u>0,12</u>	<u>0,16</u>	<u>0,16</u>	<u>0,22</u>	<u>0,22</u>	<u>1</u>	

Vo Vranove n. T., 12./2015

PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA ELEKTRO

Ing. JÁN SOTÁK, DUKL. HRDINOV 2473
09301 VRANOV n. T.

Vypracoval : Ing. JÁN SOTÁK

0907-020591