
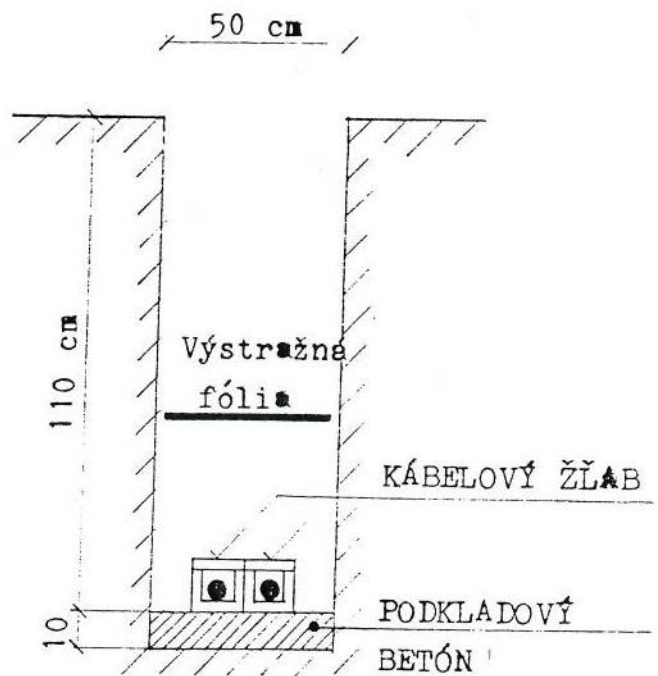


SPÔSOB ULOŽENIA NN KÁBLA

VO VOĽNOM TERÉNE

POD SPEVNENOU PLOCHOU

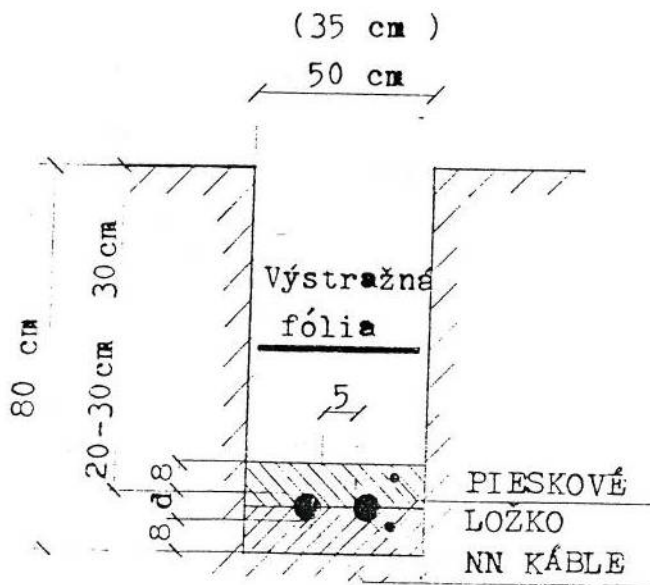

MIN. VONKAJŠIA VZDIALENOSŤ MEDZI NN KÁBLAMI :

SÚBEH - 5 cm

STN 341050 - čl. 194 - tab. 12

4

VÝKRES Č. 7

FISCHER

PROJEKTOVANIE A MONTÁŽ
ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ NN A VN
TATRANSKÁ 302/18
017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA