



KRIŽOVANIE OZNAM. VEDENIA
SO SILOVÝM KÁBLOM DO 1 kV

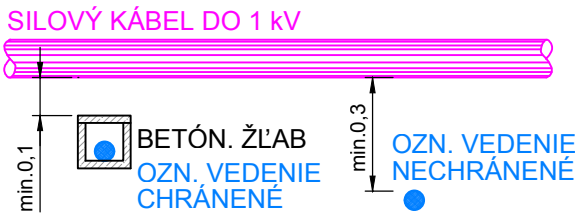


POZN.: CHRÁNIČKA (AJ PRI VN) MUSÍ PRESAHOVAŤ
MIESTO KRIŽOVANIA O 1m NA KAŽDÚ STRANU.

POZN.: PRI KRIŽOVANÍ OZN. VEDENIA SO SILOVÝMI
ČASŤAMI (STOŽIARE, VZPERY, ZEMNIČE)
MUSIA BYŤ VZDIALENOSTI
- 0,8m PRI NECHRÁNENOM OZN. VEDENÍ
- 0,3m PRI CHRÁNENOM OZN. VEDENÍ


KRIŽOVANIE OZNAM. VEDENIA
SO SILOVÝM KÁBLOM NAD 1 kV

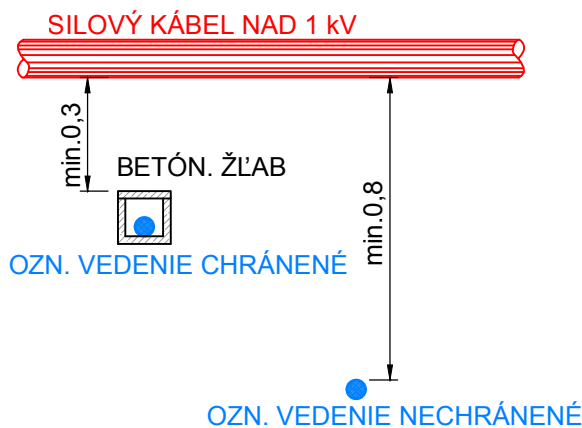

KRIŽOVANIE OZNAM. VEDENIA
S KANALIZAČNÝM POTRUBÍM

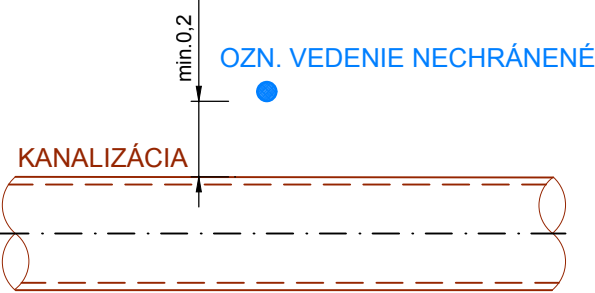

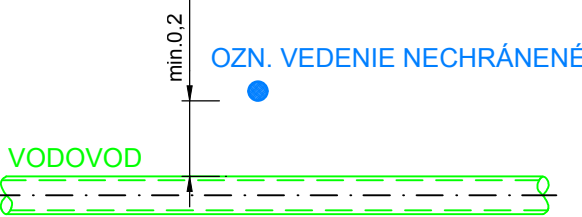

KRIŽOVANIE OZNAM. VEDENIA
S VODOVODNÝM POTRUBÍM



D8- 650-00
D9- 660-00

NAJMENŠIE DOVOLENÉ VZDIALENOSTI PRI KRIŽOVANÍ
A SÚBEHU PODZEMNÝCH VEDENÍ V [m] PODĽA STN 73 6005

DRUH VEDENÍ	OZNAMOVACIE VEDENIE			
	KRIŽOVANIE		SÚBEH	
	MECHANICKY NECHRÁNENÉ	MECHANICKY CHRÁNENÉ	MECHANICKY NECHRÁNENÉ	MECHANICKY CHRÁNENÉ
SILOVÉ KÁBLE DO 1 kV DO 35 kV	0,3 0,8	0,1 0,1	0,3 0,8	0,1 0,3
PLYNOVOD DO 0,3 MPa	0,1		0,4	
VODOVODNÉ POTRUBIE	0,2		0,4	
ZÁVLAHOVÉ POTRUBIE	0,2		2,0	1,0
TEPELNÉ VEDENIA	0,5	0,15	0,8	
KÁBLOVODY	0,1		0,3	
STOKY	0,2		0,5	
KOLEKTOR	0,1		0,3	
KOLAJNIČE ELEKTRICHOVEJ TRATE		1,0		

PROJEKTANT:  TERRAPROJEKT a.s. Podunajská 24, 821 06 Bratislava			
PODZHOTOVITEĽ:  Ing.Peter Berešík - PROHUGO Hany Meličkovej 35, 841 05 Bratislava			
STAVBA Zelený most na diaľnici D2 - Moravský Svätý Ján pre projekt AKK Basic			
STAVEBNÝ OBJEKT SO 650-00 PRELOŽKA TELEFÓNNYCH VEDENÍ SO 660-00 PRELOŽKA DIAĽKOVÉHO KÁBLA DOK			
PRÍLOHA ULOŽENIE OZNAMOVACÍCH KÁBLOV PODĽA STN 73 6005			ČÍSLO PRÍLOHY 4
VYPRACOVAL	Ing. Peter BEREŠÍK	STUPEŇ	DSP
KONTROLOVAL	Ing. Peter BEREŠÍK	DÁTUM	12/2012
ZODP.PROJEKTANT	Ing. Peter BEREŠÍK	MIERKA	1 : 20
HL. INŽ. PROJEKTU	Ing. Miloslav FRANKOVSKÝ	FORMÁT	2 A4
		Č. PROJEKTU F819 SÚPRAVA Č.	