


PREHLADOVÁ CHÉMA NAPÁJANIA TECHNOLÓGIA CT PRACOVISKA

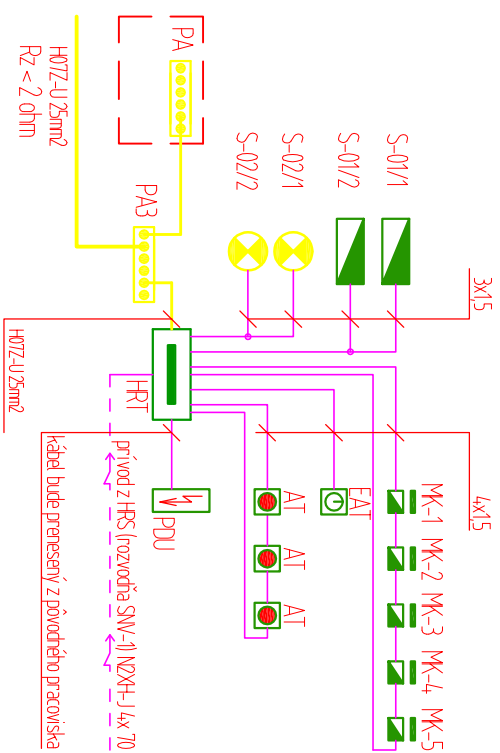

LEGENDA OZNAČENÍ:

HRT - hlavný rozvádzač technológie, bude prenesený z terajšieho pracoviska CT
PDU - zdrojová jednotka CT, prenos z terajšieho pracoviska
EAT - hlavný vypínač RTG zariadenia ON/OFF na stene vo výške 1800 mm nad podlahou
MK - dverný kontakt (pri zatvorených dverách zopnutý kontakt), zapojené sériovo
S-01 - svetelné návěstie NEVSTUPOVAĽ (biele svetlo s červeným nápisom), ktoré sa rozsvieti pri zapnutí sietvom ovládači po zavretí všetkých dverí do CT
výšetrovne, zapojené paralelne. Dodávka technológie:
S-03 - červené svetelné návěstie V PREVÁDZKE, ktoré sa rozsvieti pri zapnutí sietového vypínača EAT, zapojené paralelne. Dodávka technológie.

ROZVODNÁ SIEŤ: 3 NPE 50Hz 230/400V, TN-S

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

ZÁKLADNÁ OCHRANA (STN 33 2000 4-4:1):

A.1 Základná izolácia živých častí

A.2 Zábrany alebo kryty

OCHRANA PRI PORUČE (STN 33 2000 4-4:1):

4.11 Samočinné odpojenie pri poruche

4.11.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie

4.15.1 Doplnková ochrana: prúdové chrániče (RCD)

4.15.2 Doplnková ochrana: doplnkové ochranné pospájanie

Značka	Popis	Značka	Popis	Značka	Popis
	Silnopráúdový rozvádzač		Svietidlo signalizačné V PREVÁDZKE		Uzemňovacia prípojka
	Doplnkové pospájanie, uzemnenie		Svietidlo signalizačné NEVSTUPOVAĽ		Rozvádzač - prípojný bod zariadenia
	Magnetický kontakt		Tlačidlo s aretáciou		Spínač otočný ZNO/ZNC

VYPRACOVAL: Ing. Ľubomír Škrípek	ZODP.PROJEKTANT: Ing. Ľubomír Škrípek
INVESTOR: ŽSK, KOMENSKÉHO 48, ŽILINA v správe LNSP, PALÚČANSKÁ 25, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ	
STAVBA: Stavebné úpravy a prístavba LNSP Liptovský Mikuláš - pre zriadenie urgentného príjmu	STUPEŇ: PSP
parc. č. 320/1 kat. územie Palúdzka, okres Liptovský Mikuláš	DÁTUM: 09/2015
OBJEKT: SO-01 - ELEKTROINŠTALÁCIA	FORMÁT: 2A4
OBSAH: CT PRACOVISKO	ZAK. ČÍSLO: 2015_120
	MIERKA: Č.v. 06

OBSAH TOHTO VÝKRESU JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTORA A JEHO POUŽITIE NA INÉ AKO ZMLUVNÉ ÚČELY, JE PODMIENENÉ PÍSOBNÝM SÚHLASOM