

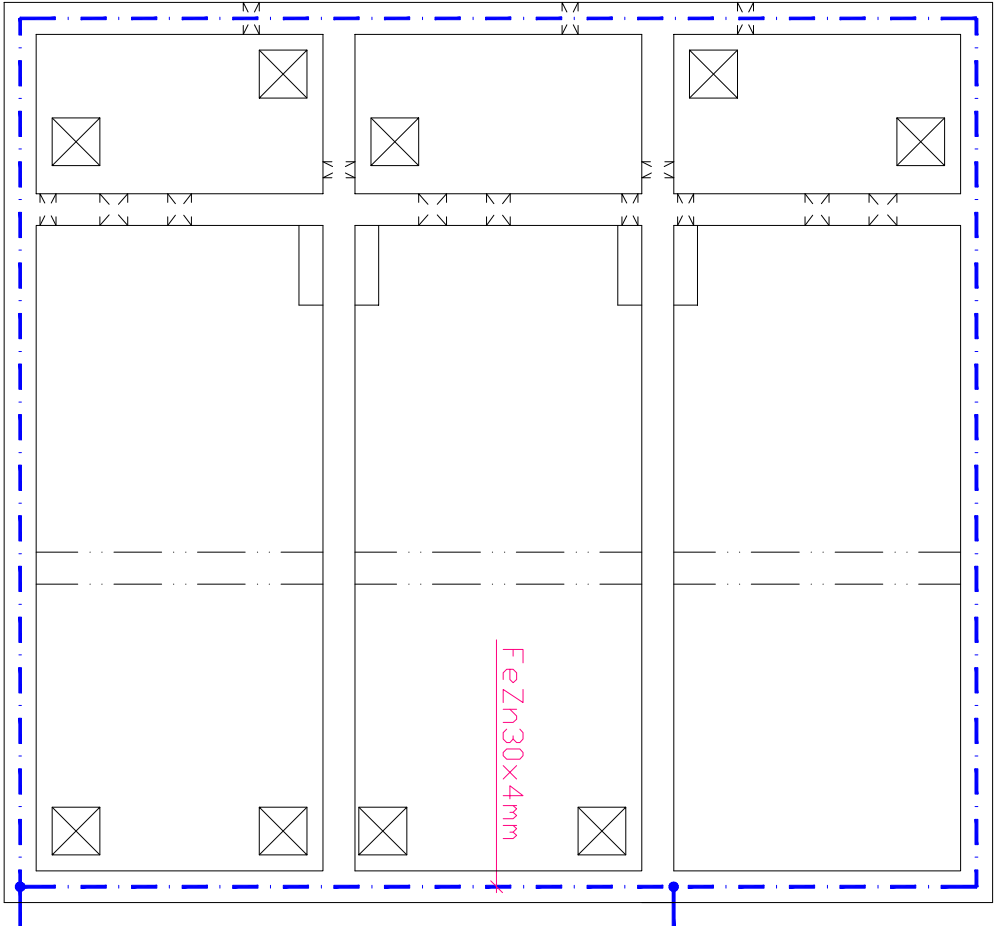


NÁVRH ULOŽENIA ZÁKLADOVÉHO UZEMŇOVAČA

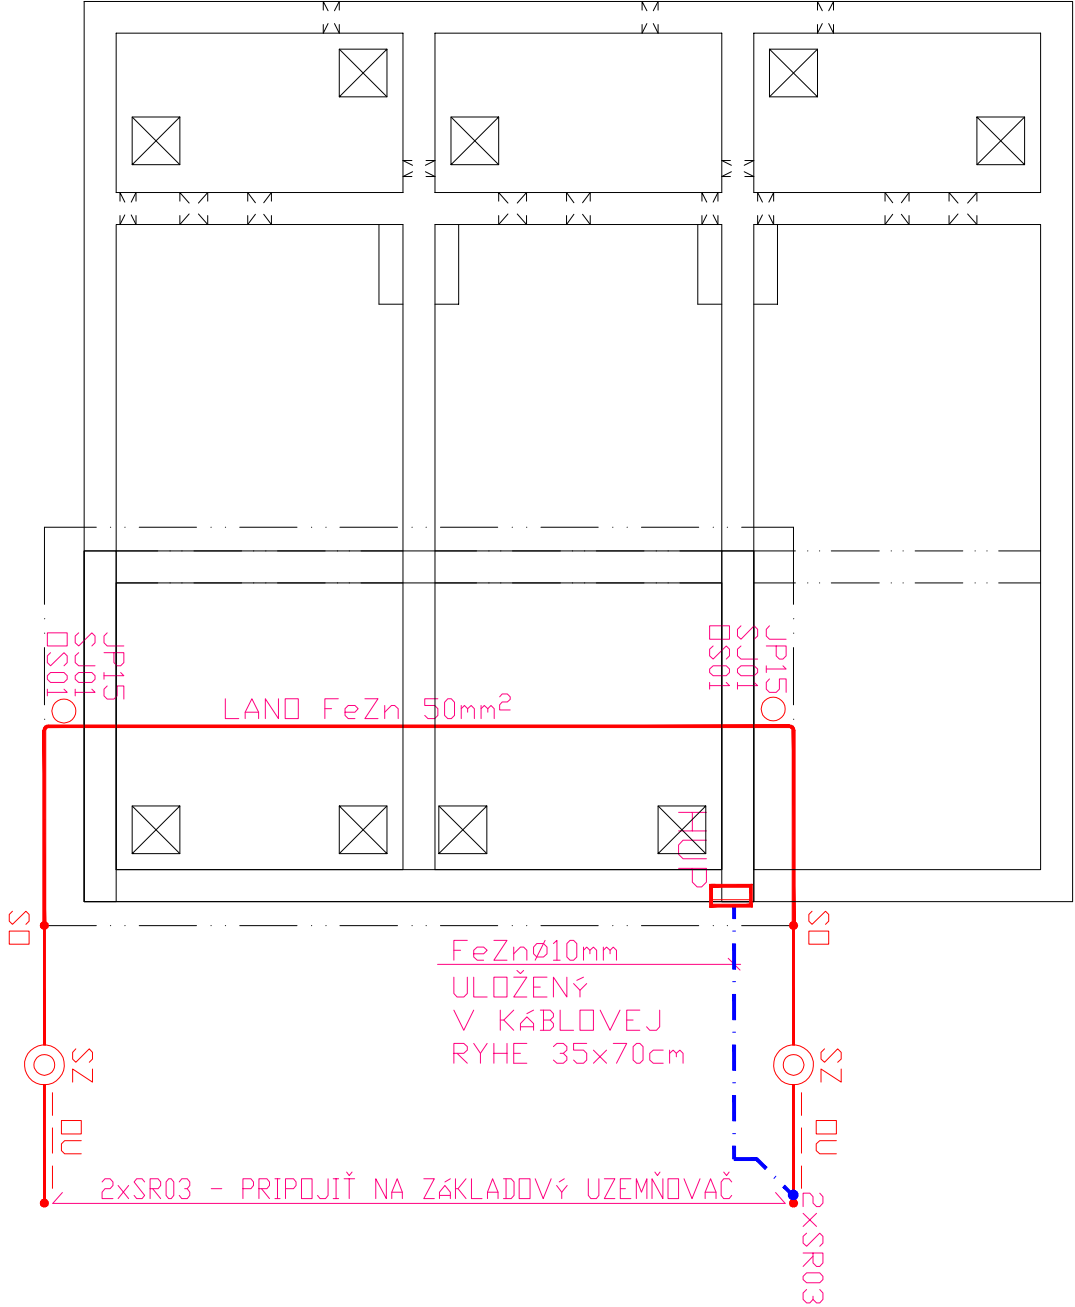

NÁVRH ULOŽENIA ZÁKLADOVÉHO UZEMŇOVAČA

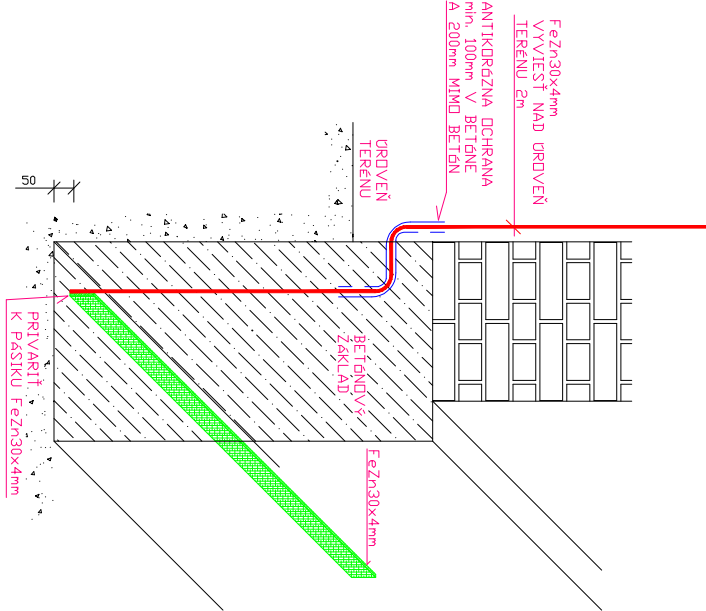

POZNÁMKA

- BLESKOZVOD UROBIŤ PODLA STN EN 62305
- VZDIALENOSŤ MEDZI PODPERAMI max. 1,0m
- NA BLESKOZVOD PRIPOJIŤ VŠETKY KOVOVÉ ČASŤI NA STRECHE
- BLESKOZVOD SPOJIŤ S ROZVODNICOU HUP VODIČOM FeZnØ10mm, KTORÝ SA ULOŽÍ DO KÁBLOVEJ RYHY 35x70cm

AUTOR	ING. NEMEC	
ZODP.PROJEKTANT	CERVA	
VYPRACOVAL	CERVA	
INVESTOR	Obec KRAHULE	
Č. OSVEČENIA	044/3/2012 EZ – P – E1.1 – A, B	
STAVBA:	INTENZIFIKÁCIA ČOV KRAHULE	
OBJEKT:	SD 01 ZOBČ A PREVÁDZKOVÁ BUDOVA	
OBSAH:	BLESKOZVOD A ZÁKLADOVÝ UZEMŇOVAČ	
	1:100	502