



ULOŽENIE POD HLADINOU SPODNEJ VODY

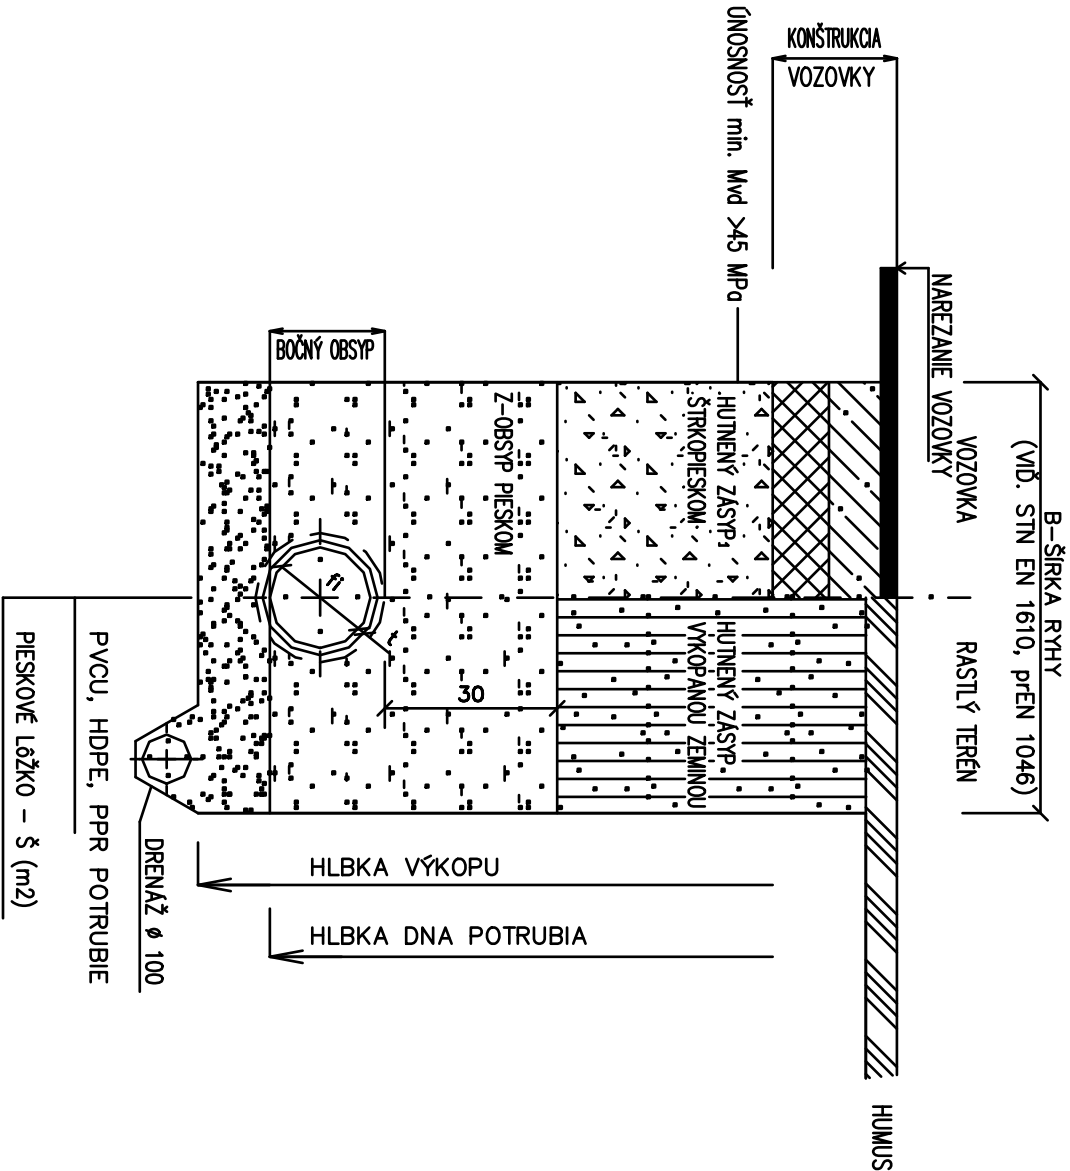

ULOŽENIE NAD HLADINOU SPODNEJ VODY

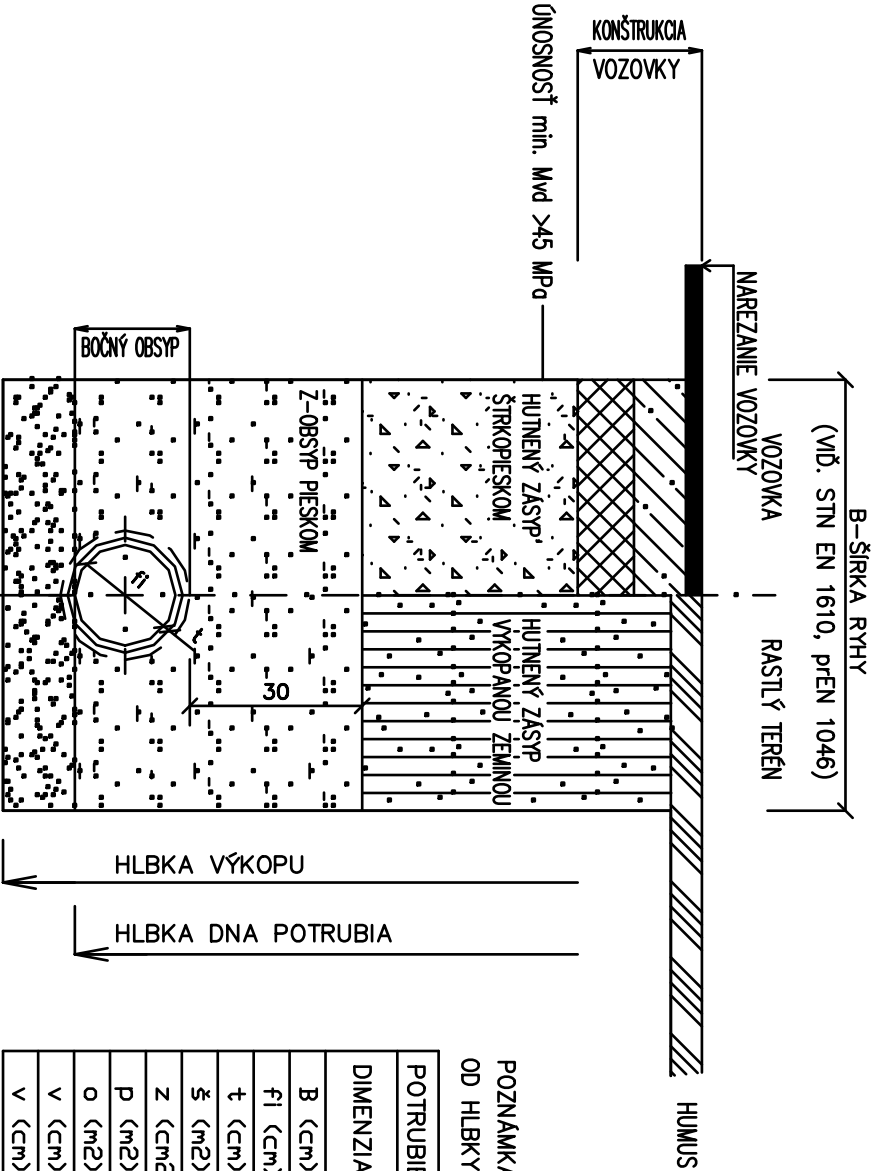

POZNÁMKA: OD HLBKÝ VÝKOPU 1,20 m BUDE RYHA PAŽENÁ			
POTRUBIE	PVCU POTRUBIE SN 8	HDPE	
DIMENZIA	PVC-U 200x5,9	HDPE 90x5,4	
B (cm)	100	100	
fi (cm)	20,0	8,0	
t (cm)	0,49	0,54	
š (m2)	0,10	0,10	
z (cm2)	0,456	0,384	
p (m2)	0,031	0,0064	
o (m2)			
v (cm) 1	0,144		0,1064
v (cm) 2			

POZNÁMKA:
OD HLBKÝ VÝKOPU 1,20 m BUDE RYHA PAŽENÁ
NA OBSYP – ZEMINA TRIEDY 1–7, ZRNA MENŠIE AKO 30 mm
V (m2) – VYTLAČENÁ ZEMINA
P (m2) – KUBATÚRA POTRUBIA

AUTOR					pr okom projekčná kancelária Poprad, Levočská 866 tel: 052/7765936
ZODP.PROJEKTANT	Ing.P.Nemec				
VYPRACOVAL	Ing.P.Nemec				
KRESLIL					
INVESTOR	Obec KRAHULE				
STAVBA „INTENZIFIKÁCIA ČOV KRAHULE,,					
OBJEKT SO 02 Potrubné prepojenia					
</					