



Rez A-A

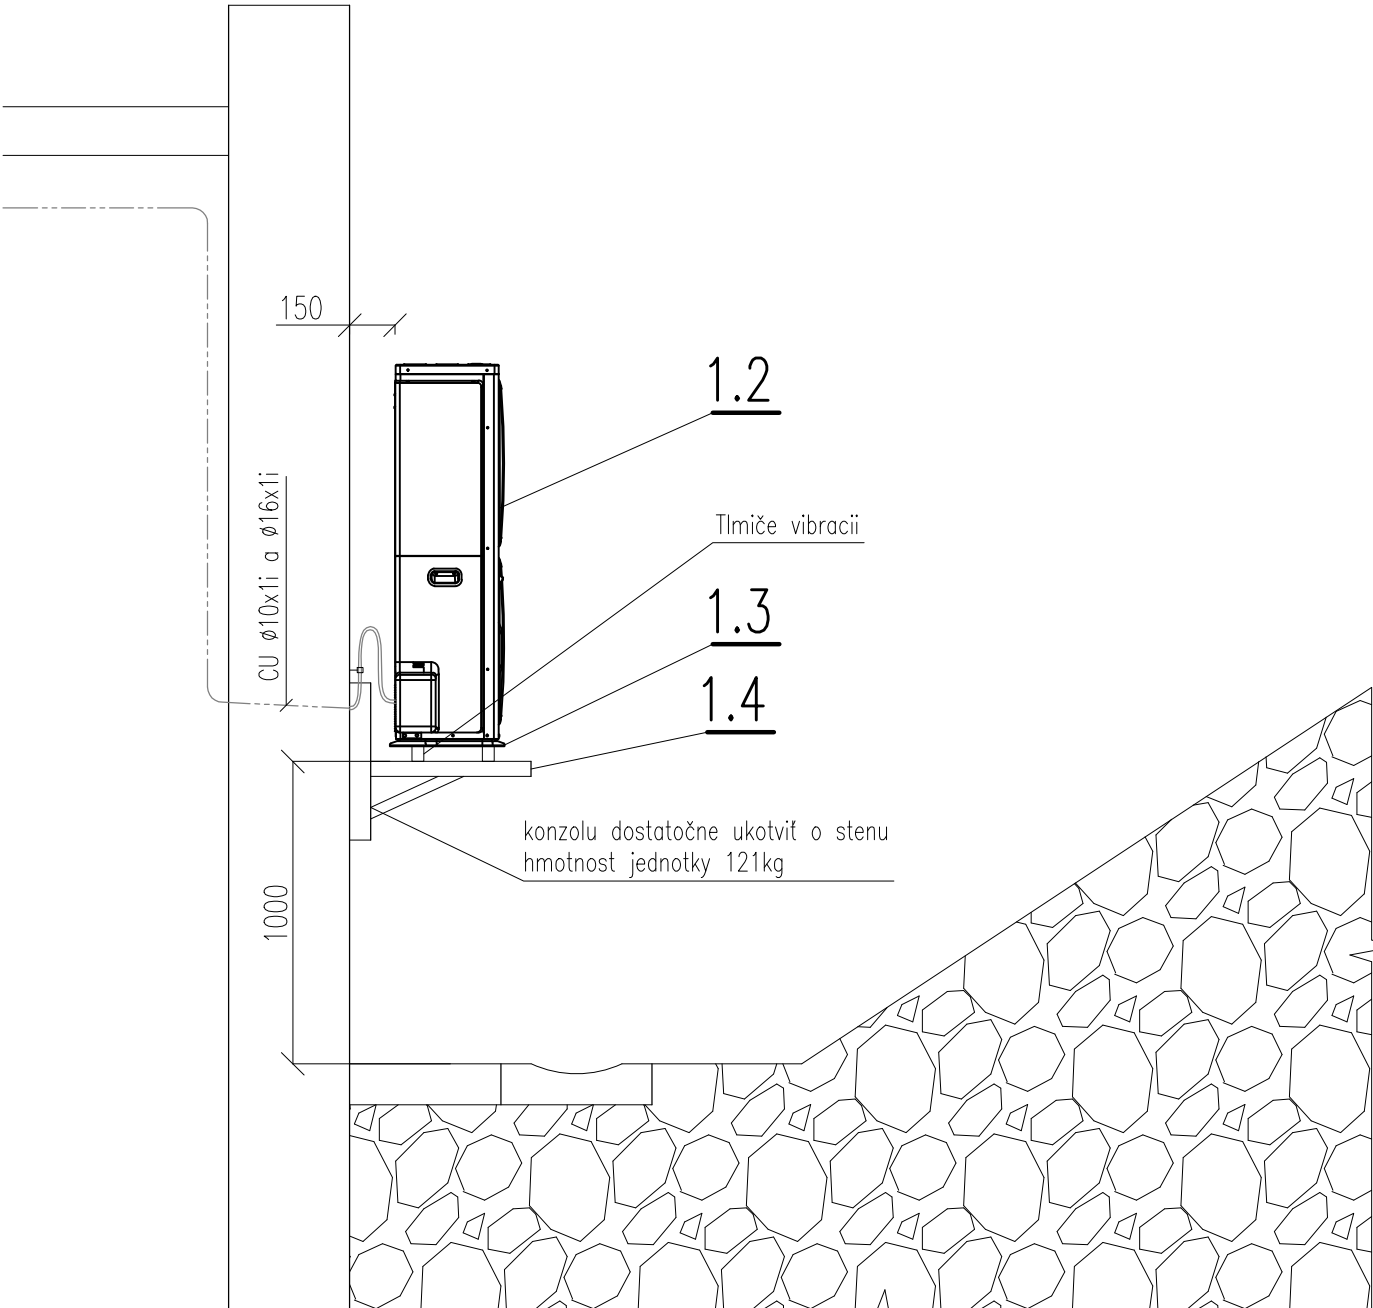

LEGENDA:

Pozícia	Názov	ks
1.1	Vnútná jednotka VITOCAL 200-S AWB 201.C16, 400V s výkonom A7/W35 pri $\Delta T=5^{\circ}C$ 15,5kW bez prietokového ohrievača vrátane Vitotronic 200 obj. č. Z013716+poistná skupina DIN1988 obj.č. 7180662	2
1.2	Vonkajšia jednotka VITOCAL 200-S AWB 201.C16, 400V	2
1.3	Ochrana vane kondenzátu proti marzu obj.č. 7441 147	2
1.4	Konzola pro montáž na stenu vrátane chladiarenských rozvodov obj.č. ZK00 703	2
1.5	Snímač teploty zásobníka TV obj.č. 7438 702	2
2.	Expanzná tlaková nádoba Reflex NG12 o objeme 12L PN3 tmax120°C obj. č. 8203306	2
3.	Zásobníkový ohrievač Reflex typ Storatherm AH 500/1 B o objeme 469L PN10 6,2m2 obj.č. 7864200	2
4.	Expanzná nádoba na pitnú vodu Reflex typ Refix DD 33 objem 33L PN10 obj.č. 7380800	2
5.	Suchobežný vodomer s impulzným výstupom Sensus, Typ 620, DN32, PN16, Qn=6m3/h	1
6.	Elektromagnetická nechemická úprava vody EZV Prešov, typ EZV 40	1
7.	Cirkulačné čerpadlo na Teplú vodu Grundfos typ 25-80 N180 P=110-165W	1
8.	Merač tepla Kamstrup, Ultraflow 54 DN32, Qn=3,5m3/h kvs=13,4m3/h s vyhodnocovaciou jednotkou MC602	2
9.	Zásobníkový ohrievač Viessmann 750L súčasť plynovej kotolne (nie je predmetom dokumentácie)	1
10.	Expanzná nádoba na pitnú vodu Reflex typ Refix DT 80 súčasť plynovej kotolne (nie je predmetom dokumentácie)	1

REALIZAČNÝ PROJEKT



MICHAL BIELENÝ

HLAVNÝ INŽINIER

Ing.Michal Bielený

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		ING. DANIEL BADÍK autorizovaný stavebný inžinier tepelné zdroje a vykurovanie Mobil: 0915 787 242 e-mail: daniel.badik@gmail.com			
Ing.Daniel Badík		Ing.Daniel Badík					
MIESTO STAVBY	Komenského, 029 01 Námestovo						
INVESTOR	Žilinský samosprávny kraj, Žilina			PARÉ			
STAVBA	SOŠ TECHNICKÁ, NÁMESTOVO - STAVEBNÉ ÚPRAVY, ZVÝŠENIE EHB						
STAVEBNÝ OBJEKT	SO05 OBNOVITEĽNÉ ZDROJE TEPLA						
						ZÁK. ČÍSLO	A57 - 2015
						PROFESIA	Technologia
		DÁTUM	December 2015				
		FORMÁT	2xA4				
OBSAH VÝKRESU	REZ A-A VONKAŠIA JEDNOTKA TČ	MIERKA	1:25				
		ČÍSLO VÝKRESU		03			