



POHĽAD - PREDNÁ STRANA

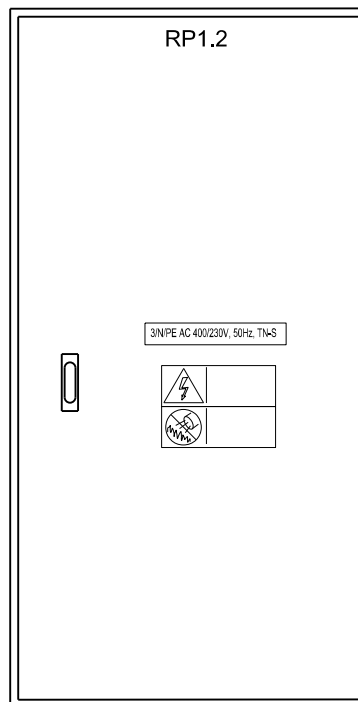

[Handwritten signature]

Typ skrine : ZAPUSTNA 56 MODULOVÁ ROZVODNICA S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU 30min.				Rozvodná sieť : 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S			
Počet polí : 1		Delenie : NEDELENÝ		Základna ochrana : KRYTMI, IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASTÍ			
Krytie - zatvorený : IP 30		Krytie - otvorený : IP 20		Ochrana pri poruche : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD NAPÁJANIA			
Prívod : ZDOLA		Vývody : NADOL A HORE		Skratové pomery : (stanovené meraním a výpočtom) $I_k'' = 1,20 \text{ kA}$ $I_p = 1,73 \text{ kA}$			
Rozmery : šírka - 362 mm		výška - 778 mm hĺbka - 95 mm					
Farba : —				Výrobca : --			
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing. arch. Naňák		INVESTOR: Obec Vyšný Žipov		REKONŠTRUKCIA KULTÚRNO-SPRÁVNEJ BUDOVY V OBCI VYŠNÝ ŽIPOV		ČÍSLO ZÁKAZKY: 2016-016	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. Viktor Kraus		MIESTO: Vyšný Žipov				ČÍSLO PRÍLOHY: E-03.5/1	
TECHNICKÁ KONTROLA: Ing. Viktor Kraus		DÁTUM: 03/2016					
VYPRACOVAL: Ing. Viktor Kraus		STUPEŇ: PS SP a RS		PRÍLOHA: ROZVÁDZAČ RP1.2			

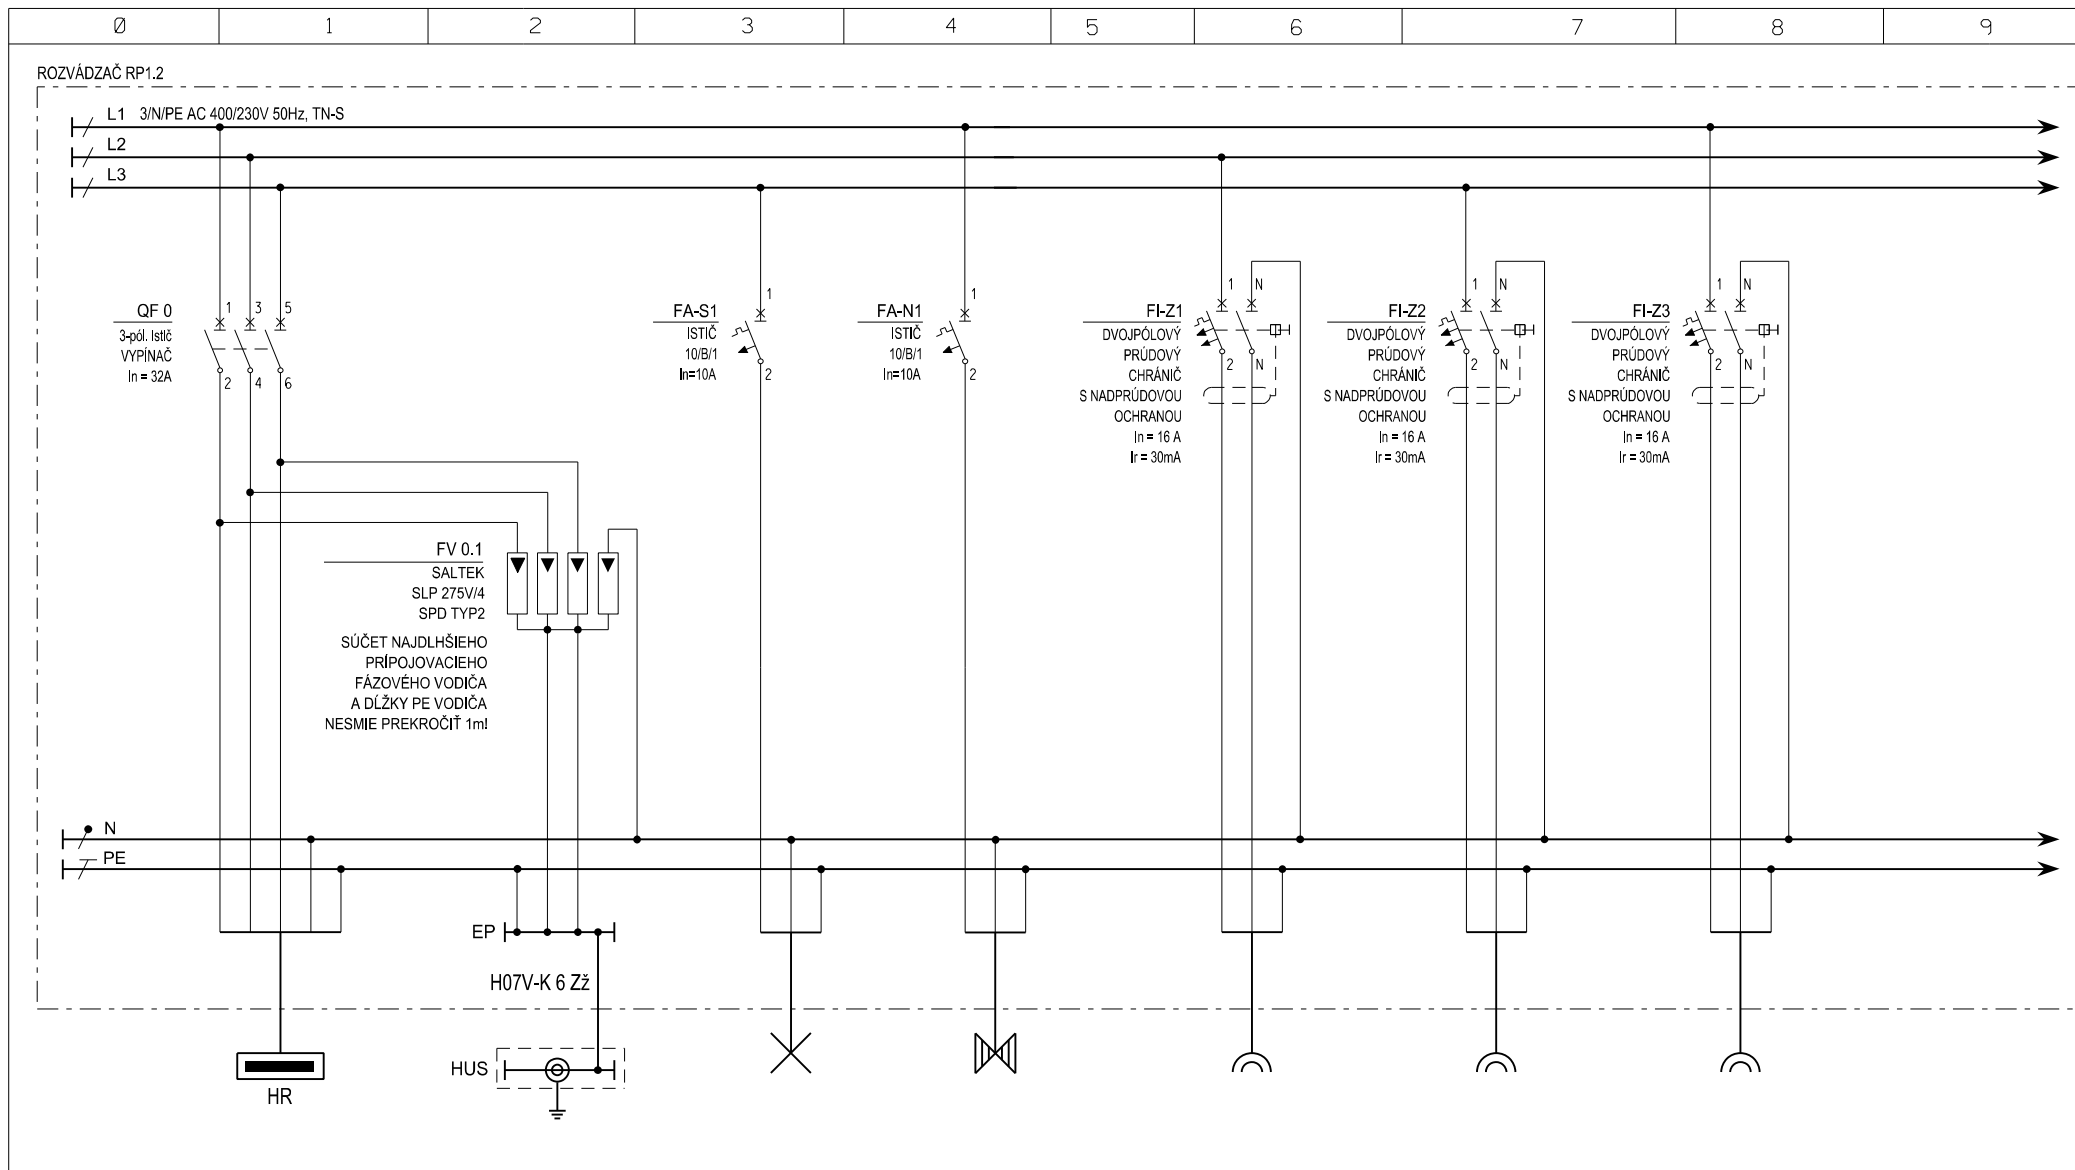

ČÍSLO OBVODU:	HR / WL-RP1.2	RP1.2 / WL-S1	RP1.2 / WL-N1	RP1.2 / WL-Z1	RP1.2 / WL-Z2	RP1.2 / WL-Z3
KÁBEL (VODIČ):	N2XH-J 5x4	N2XH - J 3x1,5	NHXH - J 3x1,5	N2XH - J 3x2,5	N2XH - J 3x2,5	N2XH - J 3x2,5
UKONČENIE:	NAPÁJANIE Z HR	NAPÁJANIE OSVETLENIA m.č. 105, 104, +VSTUPY	NAPÁJANIE NÚDZOVÉHO OSVETLENIA	NAPÁJANIE ZÁSUVIEK 230V m.č. 104	NAPÁJANIE ZÁSUVIEK 230V m.č. 104	NAPÁJANIE ZÁSUVIEK 230V m.č. 104
INŠTAL. VÝKON:		---	--	--	---	---

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:	Ing. arch. Naňák	INVESTOR:	Obec Vyšný Žipov	STAVBA:	REKONŠTRUKCIA KULTÚRNO-SPRÁVNEJ BUDOVY V OBCI VYŠNÝ ŽIPOV	ČÍSLO ZÁKAZKY:	2016-016
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Viktor Kraus	MIESTO:	Vyšný Žipov			ČÍSLO PRÍLOHY:	E-03.5/2
TECHNICKÁ KONTROLA:	Ing. Viktor Kraus	DÁTUM:	03/2016				
VYPRACOVAL:	Ing. Viktor Kraus	STUPEŇ:	PS SP a RS	PRÍLOHA:	ROZVÁDZAČ RP1.2		

