


LEGENDA

- 1 ZVISLÁ STENA RYHY
- 2 RÚRA Z PVC
- 3 OBSYP POTRUBIA
- 4 ZÁSYP RYHY
- 5 LOŽKO
- 6 PAŽENIE RYHY
- 7 DRENAŽNE POTRUBIE PVC 50 mm – PRI VÝSKYTE SPODNEJ VODY

VÝŠKA NADLOŽIA ZAŤAŽENIE POVRCHU TERÉNU	MIN. VÝŠKA NADLOŽIA 1,0 m 1,0-1,2 m POD TUHÝMI VO- ZOVKAMI ZAŤAŽOVACIA TR. A 1,0-1,2 m POD NETUHÝMI VOZOVKAMI ZAŤ. TRIEDA B 1,21-6,0 m BEZ OHLĽADU NA DRUH VOZOVKY ZAŤ. TR. A
MATERIÁL RÚR	NEMÄKČENÝ PVC D=160,200,315 A 400 mm
ŠÍRKA RYHY	D=160-B=110 cm D=200-B=115 cm D=315-B=125 cm D=400-B=135 cm
OBSYP POTRUBIA	ZHUŤNOVAŤ PO VRSTVÁCH MAX.15 cm NESÚDRŽNA ZEMINA MAX.20
ZÁSYP RYHY	ZÁSYP VYKOPANOU ZEMINOU SO ZHUŤNENÍM

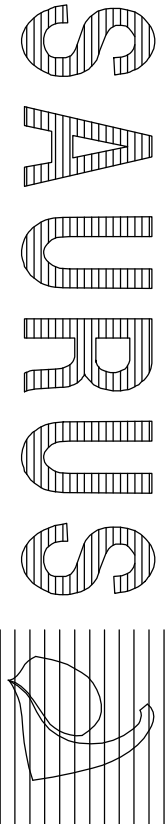

Sada číslo

Stupeň: PD pre STAVEBNÉ POVOLENIE				Dátum:
Stavba: „ROZŠÍRENIE ČOV HONTIANSKE NEMCE,,				02/2016
Investor: Obec Hontianske Nemce				Mierka:
Objekt: SO 02 PREVÁDZKOVÁ BUDOVA				
Obsah: SO 02.1 PREVÁDZKOVÁ BUDOVA, časť stavba a architektúra				
Projektant : ULOŽENIE KANALIZAČNÉHO POTRUBIA				
Ing. Janov	Zodp. projektant :	Ing. Janov	Kontroloval :	Rev.: 0
Saurus spol. s r.o. Hlavná 847/45, 059 21 Svät tel. : 052-78 81 101				Výkres č. : 10
Archívne číslo: Archiv:				