


POZNÁMKA


VŠETKY TYPY V PROJEKTE UVÁDZANÝCH ROZVÁDZAČOV, VÝVODOVÝCH PRVKOV, apod.
SÚ UVEDENÉ IBA AKO VZOROVÉ REFERENČNÉ TYPY, KTORÉ NIE JE POTREBNÉ DODRŽAŤ.
JE POTREBNÉ DODRŽAŤ IBA ICH STANOVENÉ TECHNICKÉ PARAMETRE.

SCHÉMA ZAPOJENIA SPP 2

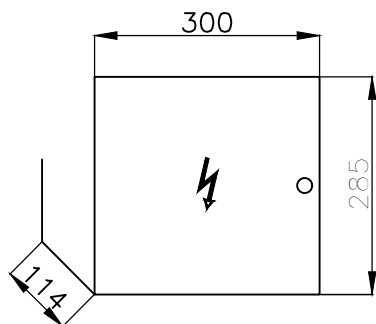

MONTÁŽ NA STLP
3xVÝVOD DOLE

SPP 2 C IV P21



Un=690V
In=100A
Iks=15kA
IP54/IP2x

SKRIŇA PRÍPOJKOVÁ – SPP 2 C IV P21, PLASTOVÁ
POČET KUSOV – 5 ks

ROZVODNÁ SIEŤ : TN–C, 3+PEN, AC 50Hz, 230/400V
ZÁKLADNÁ OCHRANA : IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ, KRYTMI
OCHRANA PRI PORUCHE : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI TN
VONKAJŠIE VPLYVY : KÁBEL.SKRINE – AB8,AD3,AE4,AF2,AN3,AQ2,AS2,AT2,BB2,BC2
STN 33 2000–5–51
PNE 33 2000–2

DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY

Projektoval	KOTRLE Antonín	Zodp. projekt.	KOTRLE Antonín	KOTRLE ANTONÍN PROJEKTOVANIE EL. ZARIADENÍ TATRANSKÁ č.109 974 11 BANSKÁ BYSTRICA	
Kreslil	KOTRLE Antonín	Hl. inž. proj.			
Okres: Banská Bystrica		Miesto: Badín			
Stavebník: Obec Badín Sládkovičova 4, 976 32 Badín				Dátum	02.2016
Stavba: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V OBCI BADÍN				Zmena	
				Stupeň	D.R.S.
				Zák. číslo	2135
Objekt: SO-01 VEREJNÉ OSVETLENIE – OBEC				Formát A4	Sada:
				Mierka --	
				Obsah výkresu: PRÍPOJKOVÁ SKRINKA SPP 2	