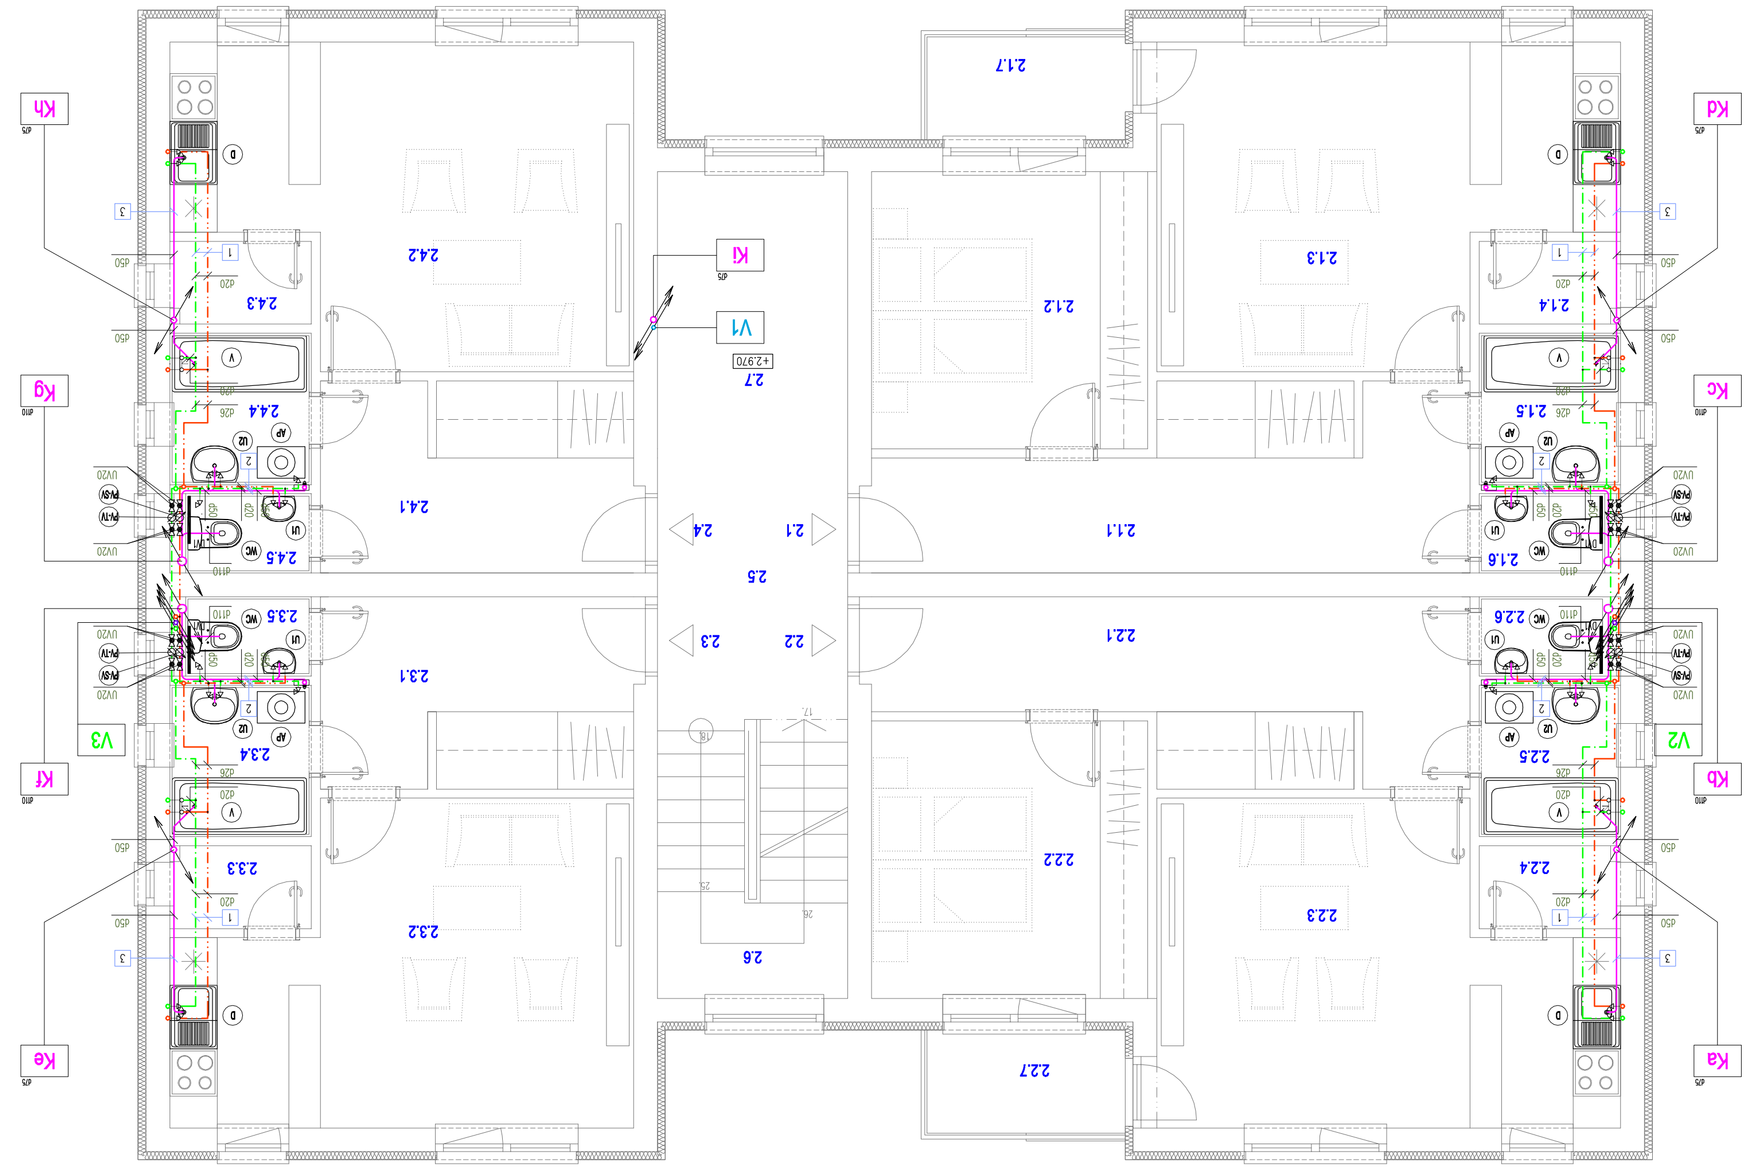

LEGENDA

OZNAČENÍ	POPIS
2.1	**BYT č.2.1-2 trojpokojový**
2.1.1	PŘEDSÍŇ
2.1.2	IZBA
2.1.3	OBÝVACÍ IZBA + KUCHYŇ
2.1.4	KOMORA
2.1.5	KOPEĽŇA
2.1.6	WC
2.1.7	PRÍSTUPOVÁ CHODBA
2.1.8	KÚPEĽŇA
2.2	**BYT č.2.2-2 trojpokojový**
2.2.1	PREDSIEŇ
2.2.2	IZBA
2.2.3	OBÝVACIA IZBA + KUCHYŇA
2.2.4	KOMORA
2.2.5	KOPEĽŇA
2.2.6	WC
2.2.7	BALKÓN
2.2.8	KÚPEĽŇA
2.3	**BYT č.2.3-1 trojpokojový**
2.3.1	PREDSIEŇ
2.3.2	OBÝVACIA IZBA + KUCHYŇA
2.3.3	KOMORA
2.3.4	KOMORA
2.3.5	WC
2.3.6	KÚPEĽŇA
2.4	**BYT č.2.4-1 trojpokojový**
2.4.1	PREDSIEŇ
2.4.2	OBÝVACIA IZBA + KUCHYŇA
2.4.3	KOMORA
2.4.4	KÚPEĽŇA
2.4.5	WC
2.4.6	KOMUNIKÁCIA
	SCHODISKO

ROZMERY POTRUBÍ (DxI)
KANALIZAČNÉ POTRUBIE
spätné MT

d40	40x1,8mm
d50	50x1,8mm
d75	75x1,8mm
d110	110x2,7mm
d125	125x3,1mm
d160	160x3,9mm

POZNÁMKA: d,D=rozdiel priemer potrubia [mm]
I=hrúbka steny potrubia [mm]

ROZMERY POTRUBÍ (DxI)
VODOVODNÉ POTRUBIE
mat. PE-Al-PE

d16	16x2,0mm
d18	18x2,0mm
d20	20x2,0mm
d26	26x3,0mm
d32	32x3,0mm
d40	40x3,5mm

POZNÁMKA: d,D=rozdiel priemer potrubia [mm]
I=hrúbka steny potrubia [mm]

Kanalizačné potrubie z polypropylénu (PP-HT) pre vnútornú kanalizáciu – spojkové vody	
Rozvod studenej vody (PW-C) o potrubnej vody (PY)–ocelové pozinkované potrubie	
Rozvod studenej vody (PW-C)–vodovodné potrubie PE/Al/PE + polyetylénové izolácie s polymérovou ochrannou fóliou – ARMACELL TUBOLIT DG 9x9mm	
Rozvod ohrevnej plynej vody (PW-H)–vodovodné potrubie PE/Al/PE + polyetylénové izolácie s polymérovou ochrannou fóliou – ARMACELL TUBOLIT DG 9x12mm	
Cirkulačný rozvod ohrevnej plynej vody (PWH-C)–vodovodné potrubie PE/Al/PE + polyetylénové izolácie s polymérovou ochrannou fóliou – ARMACELL TUBOLIT DG 9x12mm	
Redukcia potrubia	
T-kus, odpadka	
Zátkovaná misa MO 2371.6 – JIKA (komôrl) so sedátkom s pákovým s mäkčiteľmi ručnou MO 892711 Ručný mení s filtrom – 1/2"x3/8" + kvapl tieto hadicu L=0,5m	
Vaňa VANDEPLAST – DOOUA (170x70mm) Vaňová miešacia batéria XLUDI TEKOO 39666.75 so sprchovou zostavou (XLUDI SIREXA ZS 6224—00)	
Umyvadlo MO 1571 (450mm) – JIKA Umyvadlová miešt. bat. sifónpriehľadu XLUDI TEKOO 39181.75 + 2x ručný mení s filtrom – 1/2"x3/8" Umyvadlová zápustná umyvadlová HL 1Z40 – DN40	
Umyvadlo MO 1071.3 (600mm) – JIKA Umyvadlová miešt. bat. sifónpriehľadu XLUDI TEKOO 39181.75 + 2x ručný mení s filtrom – 1/2"x3/8" Umyvadlová zápustná umyvadlová HL 132/40 – DN40	
Drez kuchynský Drezová miešacia batéria sifónpriehľadu XLUDI TEKOO 39663.75 + 2x ručný mení s filtrom – 1/2"x3/8"	
Drezová odpadová zápustná HL 1000/50 – DN50	
Automatická pračka Podomietkový zápustný uzáverový v kombinácii s pripojením rezervoár vody (nástenka 1/2" vnút. závit) typu HL405	
Montážne závesy HADO 200x300mm pre prístup k čistiacemu kusu	DV2
Montážne závesy HADO 400x600mm pre prístup k podlažným uzáverom	DV1
Montážny rýchloupínací podružný vodomer typ SENSUS 120 QN=1,5 DN15 pre sledovanie a tepelí vody Montážny prietok Qmax=3m3/h, Qtrv.=80mm, merateľnosťa trieda presnosti "A", montáž vo vodorovnej polohe	
Ležatý kanál šedej HDPE 4125 AD grafitového demontáže	LV1
Potrubie je vedené v podlahe v tepelnej izolácii	1
Potrubie je vedené v drážke v stene	2
Potrubie je vedené nad podlahou a je uložené na konzolách	3
Označenie kanalizačného odpadového potrubia – spätkové vody	K
Označenie sálajúceho vodovodného potrubia – plynu, ústredné o podzemné vody	V1 V2
Zvislé predmetujúce potrubie	

ČÍSLO MIESTN.	NÁZOV MIESTNOSTI
2.1	**BYT č.2.1-2 trojpokojový**
2.1.1	PREDSIEŇ
2.1.2	IZBA
2.1.3	OBÝVACIA IZBA + KUCHYŇA
2.1.4	KOMORA
2.1.5	KOPEĽŇA
2.1.6	WC
2.1.7	PRÍSTUPOVÁ CHODBA
2.1.8	KÚPEĽŇA
2.2	**BYT č.2.2-2 trojpokojový**
2.2.1	PREDSIEŇ
2.2.2	IZBA
2.2.3	OBÝVACIA IZBA + KUCHYŇA
2.2.4	KOMORA
2.2.5	KOPEĽŇA
2.2.6	WC
2.2.7	BALKÓN
2.2.8	KÚPEĽŇA
2.3	**BYT č.2.3-1 trojpokojový**
2.3.1	PREDSIEŇ
2.3.2	OBÝVACIA IZBA + KUCHYŇA
2.3.3	KOMORA
2.3.4	KOMORA
2.3.5	WC
2.3.6	KÚPEĽŇA
2.4	**BYT č.2.4-1 trojpokojový**
2.4.1	PREDSIEŇ
2.4.2	OBÝVACIA IZBA + KUCHYŇA
2.4.3	KOMORA
2.4.4	KÚPEĽŇA
2.4.5	WC
2.4.6	KOMUNIKÁCIA
	SCHODISKO

NOVOSTAVBA 12 BJ
S TECHNICKOU INFRAŠTRUKTÚROU

Zodpovedný projektant:	Ing. TAKÁČS Norbert
Vypracoval:	Ing. TAKÁČS Norbert
Názov stavby:	

Objekt: SO 01 - BYTOVÝ DOM 12 BJ
SO 02 - DOMOVÝ VODOVOD
SO 03 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA A ARBELČOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

Stupeň PD: PRODUKČNÝ PRÍPRAVNÝ PROJEKT STAVEBNÉ POVOLENIE

Ulica: PODORYS 2.NP /+2.970/

Druh projektu:	ZDRAVOTECHNIKA
Investor:	OBEC TEŠEDÍKOVO, Záhradná 866, Tešedíkovo
Miesto stavby:	TEŠEDÍKOVO, časť parc. č. 143, 145

Dátum:	10/2016
Mierka:	1:50
Formát:	10xA4

ZT-04

UPOZORNENIA:

VEDOBECNÉ

- PROJEKT RIEŠI STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE, ZDRAVOTECHNICKÉ INŠTALÁCIE A VNÚTORNÉ PLYNOVODY
- ZDRAVOTECHNICKÉ INŠTALÁCIE SÚ NAVRHNUTÉ PODĽA PLATNÝCH NORIEM A PREDPISOV
- VŠETKY ZARIADENIA A MATERIÁLY MUSIA BYŤ SCHVÁLENÉ PRE POUŽITIE V SR
- PRED ZAČATÍM MONTÁŽNYCH PRÁC SA MUSIA OBOZNÁMIŤ S PROJEKTOM VŠETCI ZÚČASTNENÍ PRACOVNÍCI
- PRI MONTÁŽI ROZVODOV PW-C, PW-H A PWH-C JE POTREBNÉ DODRŽAŤ SMERNICE PRE MONTÁŽ PLASTOVÝCH POTRUBÍ
- POTRUBIE A VODOVÉ ARMATÚRY MUSIA BYŤ OBALENÉ PROTIKONDENZAČNOU IZOLÁCIOU NA ZABEZPEČENIE VODNÉHO POHYBU VEĽKOSTI TEPLOTNEJ
- ROZVODY PW-C, PW-H A PWH-C MUSIA BYŤ TEPELNE IZOLOVANÉ PODĽA TECHNICKÝCH PE
- POTRUBIE A VODOVÉ ARMATÚRY MUSIA BYŤ OBALENÉ PROTIKONDENZAČNOU IZOLÁCIOU NA ZABEZPEČENIE VODNÉHO POHYBU VEĽKOSTI TEPLOTNEJ
- ROZVODY VODY SA MUSIA PRIEBEŽNE OTLAKOVAŤ PRÍSLUŠNÝMI TLAKMI PODĽA NORIEM
- PRI MONTÁŽI ROZVODOV PW-C, PW-H A PWH-C JE POTREBNÉ DODRŽAŤ SMERNICE PRE MONTÁŽ PLASTOVÝCH POTRUBÍ
- NA KAŽDOM ODPADOVOM POTRUBÍ BUDE OSADENÉ ČISTIACE TVAROVKY
- PRI REVÍZNYCH OTVOROCH SA MUSIA ZABEZPEČIŤ PROTI ZATEKANIU BEZ NÁRUŠENIA STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ
- PRI BETÓNOVANÍ PODLAHY MUSIA BYŤ OSADENÉ PRÍCHYTKY POTRUBÍ
- POTRUBIE PRE STUDENÚ VODU ZABEZPEČIŤ PROTI KONDENZÁCII
- PRED ZAČATÍM MONTÁŽNYCH PRÁC SA MUSIA OBOZNÁMIŤ S PROJEKTOM VŠETCI ZÚČASTNENÍ PRACOVNÍCI
- PRI MONTÁŽI ROZVODOV PW-C, PW-H A PWH-C JE POTREBNÉ DODRŽAŤ SMERNICE PRE MONTÁŽ PLASTOVÝCH POTRUBÍ
- VŠETKY ROZVODY PW-C, PW-H A PWH-C MUSIA BYŤ TEPELNE IZOLOVANÉ PODĽA TECHNICKÝCH PE
- POTRUBIE A VODOVÉ ARMATÚRY MUSIA BYŤ OBALENÉ PROTIKONDENZAČNOU IZOLÁCIOU NA ZABEZPEČENIE VODNÉHO POHYBU VEĽKOSTI TEPLOTNEJ
- ROZVODY VODY SA MUSIA PRIEBEŽNE OTLAKOVAŤ PRÍSLUŠNÝMI TLAKMI PODĽA NORIEM A PREDPISOV
- PRI REVÍZNYCH OTVOROCH SA MUSIA ZABEZPEČIŤ PROTI ZATEKANIU BEZ NÁRUŠENIA STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ
- PRI BETÓNOVANÍ PODLAHY MUSIA BYŤ OSADENÉ PRÍCHYTKY POTRUBÍ
- NA KAŽDOM ODPADOVOM POTRUBÍ BUDE OSADENÉ ČISTIACE TVAROVKY
- POTRUBIE PRE STUDENÚ VODU ZABEZPEČIŤ PROTI KONDENZÁCII

KANALIZÁCIA

- DAŽĎOVÉ VODY ZO STREŠNÝ OBJEKTU BUDÚ PUSTENÉ VOĽNE NA TERÉN