



POZNÁMKY:

1. ŠKÁRA MEDZI BETÓNOVÝMI TVAROVKAMI A JESTVUJÚCIMI SCHODMI SA VYPLNÍ SANAČNOU MALTOU - REZ "F".
2. PRIESTOR MEDZI ODVODNOVACÍM ŽLABOM A KRÍDLAMI MOSTA SA DOBETŇUJE V SPÁDE 1% SMEROM K ŽLABU.


BETÓNÝ: OZNAČENIE V ZMYSLE STN EN 206-1

VSAKOVACIA JAMA:
C25/30 - XC2, XF1 (SK) - Cl 1,0 - Dmax 22 - S3

PODKLADNÝ BETÓN:
C25/30 - XA1, XF1 (SK) - Cl 1,0 - Dmax 22 - S3

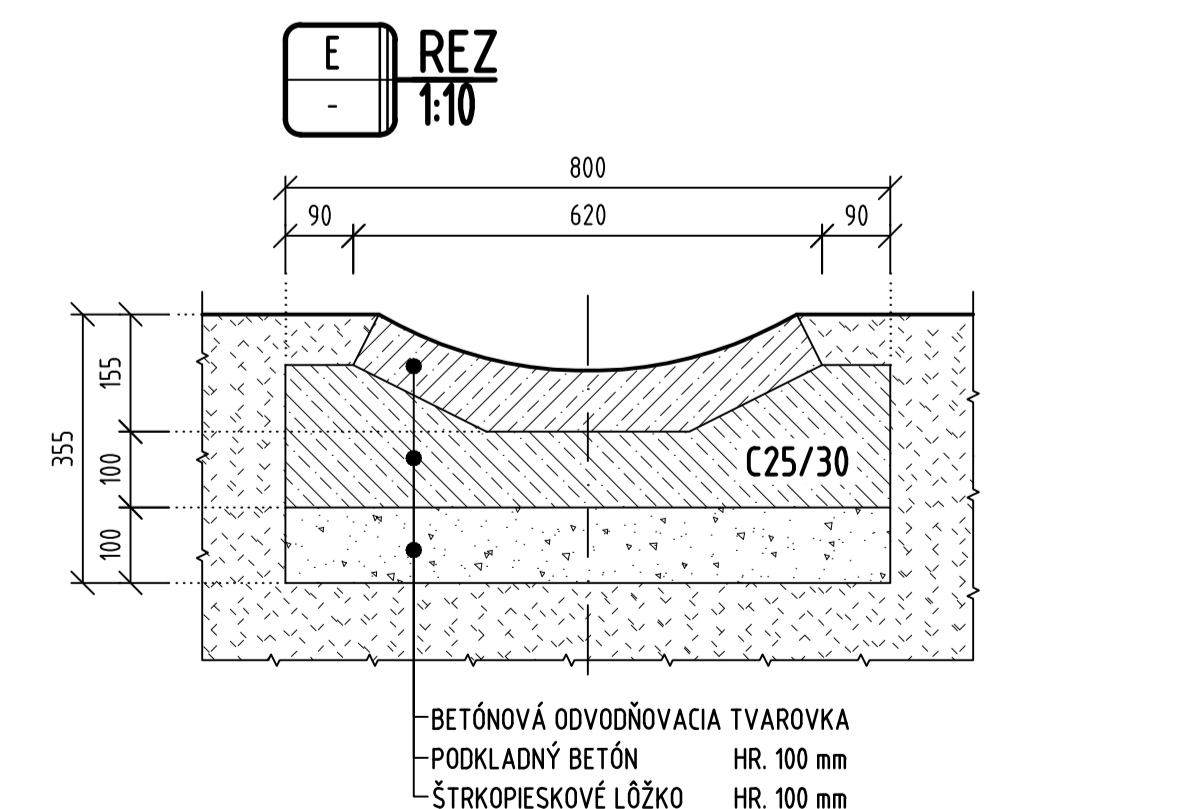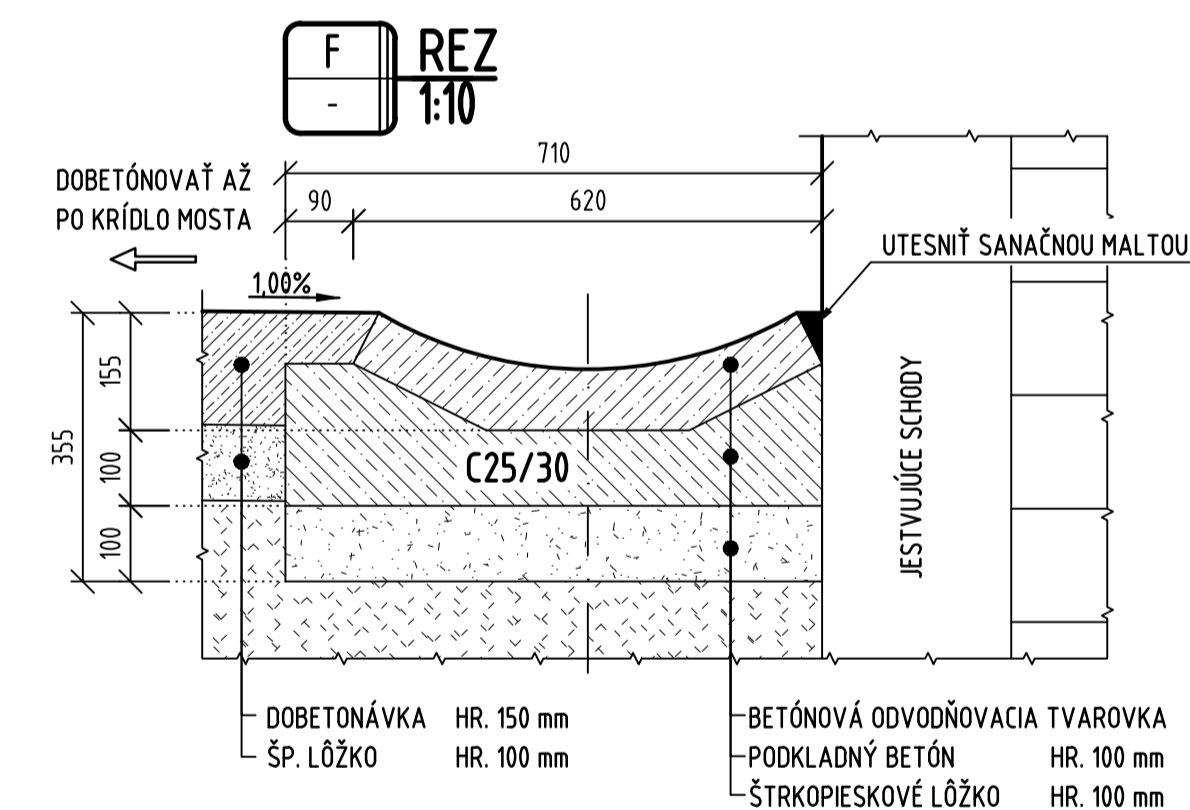

OBJEDNÁVATEĽ STAVBY PEČIATKA A PODPIS



**NÁRODNÁ
DIAĽNIČNÁ
SPOLOČNOSŤ**

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava

<h1>AKTUALIZÁCIA PD</h1>		SÚRADNICOVÝ SYSTÉM		JTSK03		VÝŠKOVÝ SYSTÉM		Bp	
VYPRACOVÁV Arpád NAGY		HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU Ing. Karol ŠIMUN				<h2>CEMOS</h2> <p>CEMOS, s. r. o.</p> <p>Mlynské nivy 70 821 05 Bratislava</p>			
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT Ing. Karol ŠIMUN		KONTROLOVAL Ing. František BRLIŤ							
STAVBA		ZOSILNENIE NOSNEJ KONŠTRUKCIE MOSTA EV.Č. D2-068 NAD DIAĽNICOU D2, SEKULE				STUPEŇ		DRS	
KRAJ TRNAVSKÝ		KATASTRÁLNE ÚZEMIE SEKULE				POČET A4		8 A4	
OBJEKT 201-00		ZOSILNENIE NOSNEJ KONŠTRUKCIE MOSTA EV.Č. D2-068				DÁTUM		05.2015	
PRÍLOHA		ČÍSLO ZÁKAZKY				02/15		PRÍLOHA	
ODVODNENIE - ČASŤ 3		SÚPRAVA				ZMENA		22.3	