



Rozvodná sústava: 3 NPE, AC, 50 Hz, 230/400 V/TN-C-S
Ochrana pred zásahom el. prúdom je navrhnutá
podľa STN 33 2000-4-41

čl. 411: Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie napájania
 čl. 415.1: Doplnková ochrana: prúdové chrániče

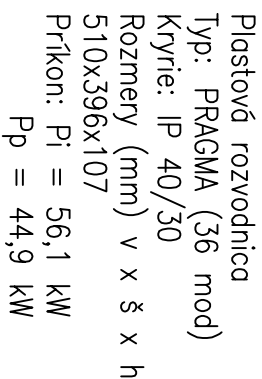

			
PROJEKTOVÁ A INŽINIERSKA KANCELÁRIA			
HLAV. ING. PROJ. :	ZODPOV. PROJ. :	VYPRACOVAL :	STUPEŇ : P pre SP
Ing. M. Suchomelová	Ing. Anton Galas	Ing. Tibor Betko	DÁTUM : 12. 2016
			FORMÁT : 2xA4
Miesto stavby: E.M. Šoltésovej 1, Banská Štiavnica			MIERKA :
INVESTOR :	Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica		ZAK. č. : 24946
STAVBA : REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA AB ZA ÚČELOM ZNIŽENIA ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI			
OBSAH :	Rozvázdač RH1		Č. VÝK.: 1