


PREVÁDZKOVÁ SCHÉMA

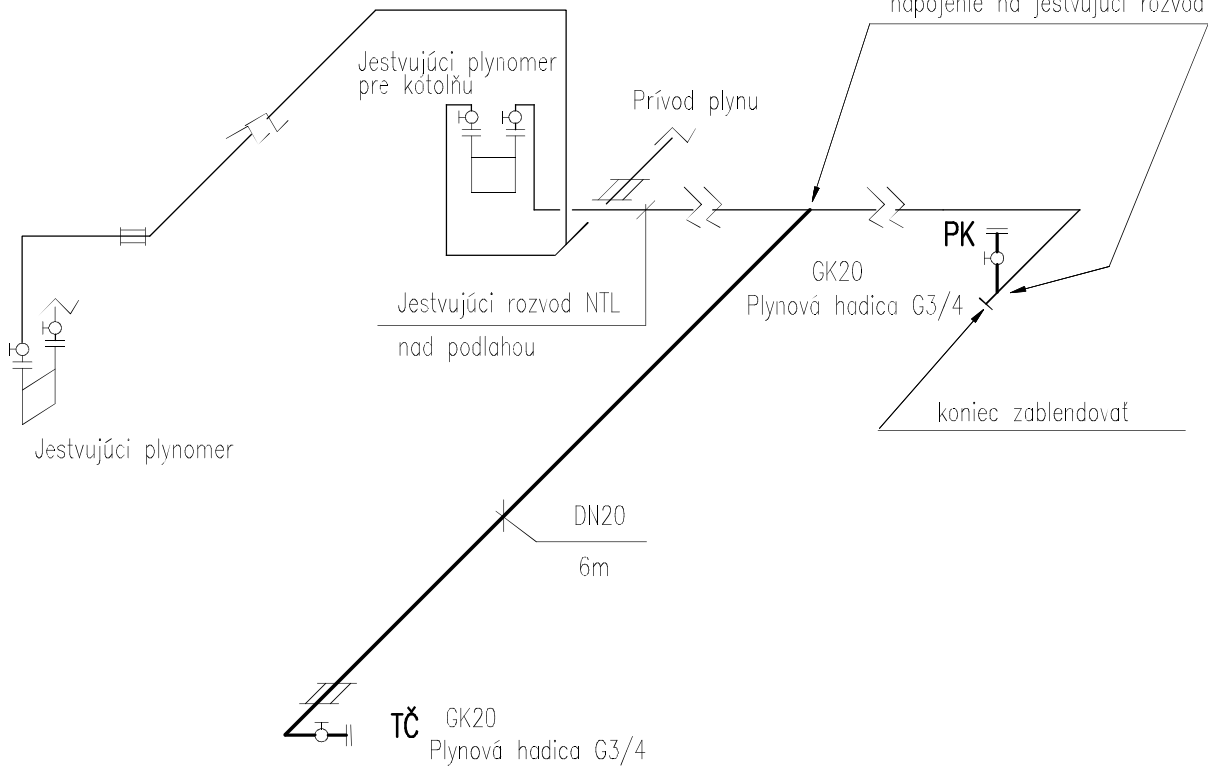

LEGENDA:

- + — + — Rozvod plynu – nový
- + — + — Rozvod plynu – jestvujúci
- PK Kondenzačný plynový kotol výkon 45 kW, spotreba plynu 4,86m³/h
- TČ Tepelné čerpadlo výkon 60 kW, spotreba plynu 3,77m³/h

Poznámka :

Okrná a dvere miestnosti s plynovými spotrebičmi netesniť

Zodp.projektant	ING.R.REHO	GASOTHERM Projektová kancelária Rampová 5, Košice Tel/fax: 055/63 240 32	
Navrhol	ING.R.REHO		
Vypracoval	ING.S.HAVRILOVÁ		
Investor	OBCENÝ ÚRAD KOKŠOV–BAKŠA		
STAVBA: Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Kokšov–Bakša ČASŤ: Plynová inštalácia		Dátum	4/2016
		Formát	2xA4
		Stupeň	SP
		Mierka	1:50
PÔDORYS PRÍZEMIA A PREVÁDZKOVÁ SCHÉMA		č.v.	1