


Jednopolová schéma RP2 – doplnenie

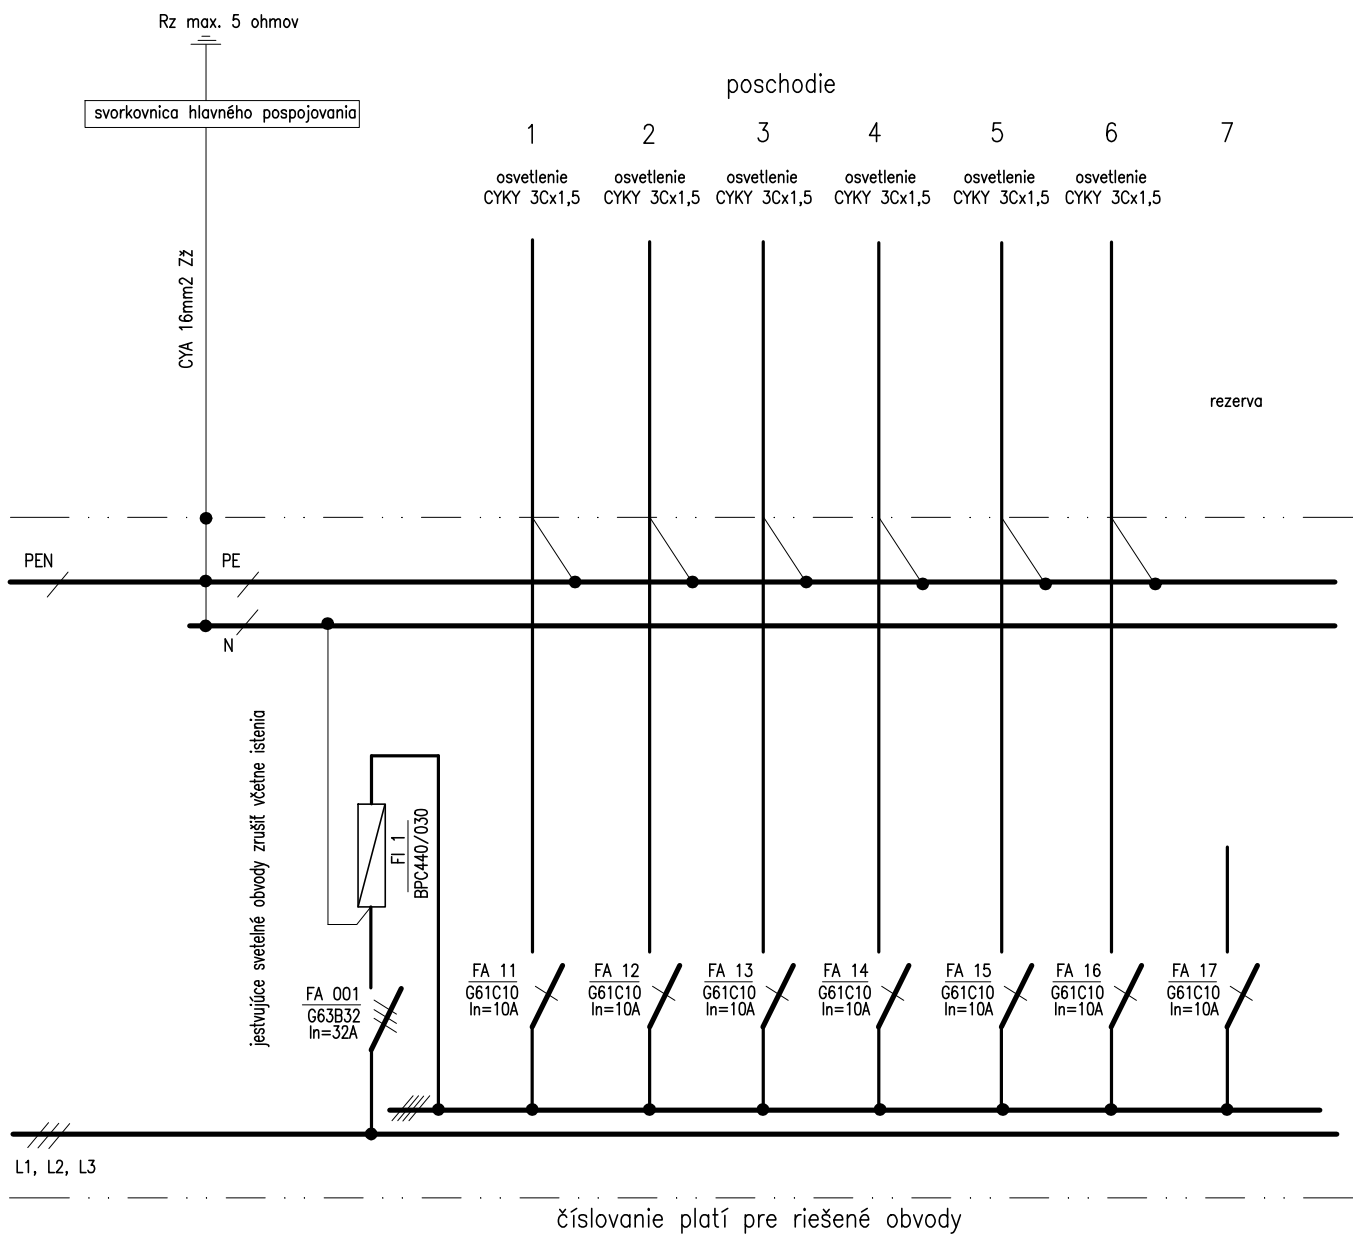

Náplň rozvádzača je prevažne z katalogu "GE"

ELEKTROINSTALACIA

Napätiová sústava: 3+NPE, str., 400V, 50Hz, TN-S

Ochrana živých častí STN 332000-4-41: základná – zábranami a krytmi, izoláciou
doplňková – prúdovým chráničom

Ochrana neživých častí: samočinným odpojením od zdroja v sieti TN

Hlav.inž.projektu	Zodpoved. projektant	Kreslil		
Ing. Košnar J.	Ing. Mészáros Peter	Ing. Mészáros Peter		
Miesto stavby: Nitra, Chrenová				
Investor : UVTOS Nitra				
Akcia : Modernizácia objektu č.11 prevádzkovej budova v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra – Chrenová			Formát	1 x A4
			Dátum	06/2017
			Účel	projekt stavby
			Mierka	/
			Software	ZWCAD 2011 CZ
Charakter: obnova budovy			Číslo výkresu	
Výkres : JEDNOPOLOVA SCHEMA – RP2 – úprava a doplnenie			E-09	