

# ROZVÁDZAČ RH

ROZVODNÝ SYSTÉM: 3/N/PE AC 400/230V, 50Hz, TN-C-S  
OCHRANNÉ OPATRENIA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:  
OCHRANA ZÁKLADNÁ : 412 IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ, KRYTMI  
OCHRANA PRI PORUCHE : 411.3.2 SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI TN  
411.3.1.2 OCHRANNÉ POSPÁJANIE  
411.3.3 DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI

SKRATOVÁ ODOLNOSŤ ISTIACICH PRVKOV : 10kA

Pi=80kW  
Ps=50kW

ROZVÁDZAČ : TYPOVÁ MODULÁRNA ROZVODNICA, POD OMIETKOU, IP 20

**±0,000 = 1. NP**

Projektová dokumentácia slúži ako  
podklad pre stavebné povolenie


Tento výkres je originál a jeho kopírovanie bez súhlasu majiteľa je trestné podľa  
§21.odst. d) zákona č. 383/1997 Z.z.

Projektová dokumentácia nenahrádza  
výrobnú a dielensku dokumentáciu  
dodávateľa

Vypracoval:	Ing. N. Horváth	Stavba:	<b>ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ŠKOLIACEHO STREDISKA MESTA STRÁŽSKE</b>		 <div>TERA green s.r.o Orechová 23,085 01 Bardejov telefón: +421 905 873 209 email: astefankoval@gmail.com</div>			
Projektant:	Ing. N. Horváth	Stavebník:	Mesto Strážske, Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske					
Zodp.projektant:	Ing. N. Horváth	Miesto stavby:	Strážske, č.p. 543/3, k.ú. Strážske		Dátum:	8/2017	Stupeň:	DOUP
		Objekt:	<b>SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT</b>		Č. Zák.:	8917	Kóty v:	mm
		Diel:	ELEKTROINŠTALÁCIA		Formát:	3x A4	Mierka:	---
H.I.P.:	Ing. A. Štefanková	Obsah:	ROZVÁDZAČ RH		Časť:	<b>D</b>	Príl.č.:	<b>5</b>

Kopírovanie a akékoľvek zmeny v tejto projektovej dokumentácii je možné realizovať len so súhlasom projektanta stavby!!!!

# ROZVÁDZAČ RII

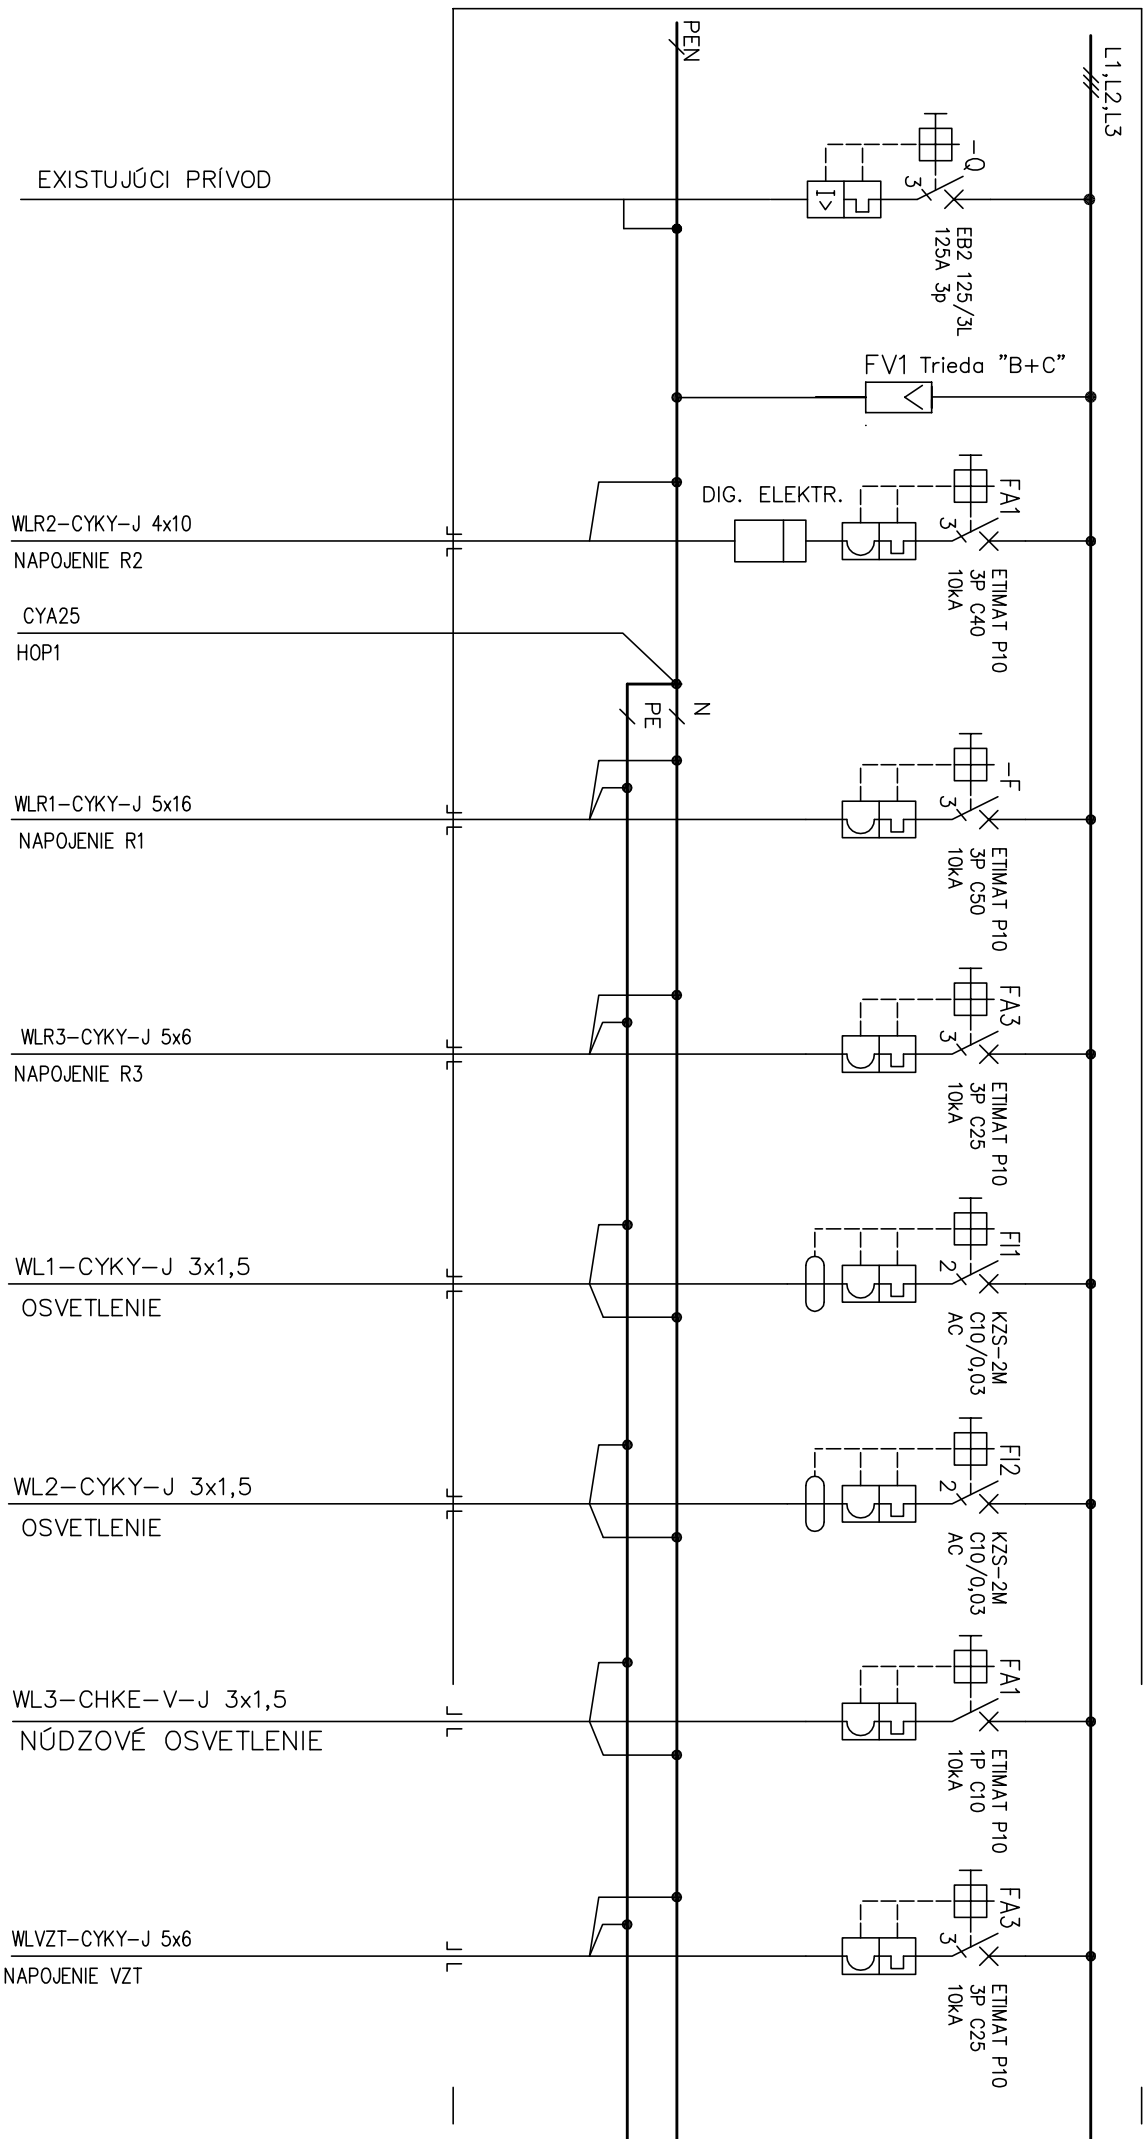

IRONVÁDZACIRII

~~L1,L2,L3~~