

PŌDORYS KOST

M 1:50

MANIPULAČNÁ
CHODBA

VSTUPNÁ

HR42.1

WL 15DT1


CYKY-J 3x4 + CYA6

+0,96




EP1

OBO-typ 1809

H07V-K 6mm², Zž



R < 5 Ohm
EXIST.UZEMŇOVAČ !

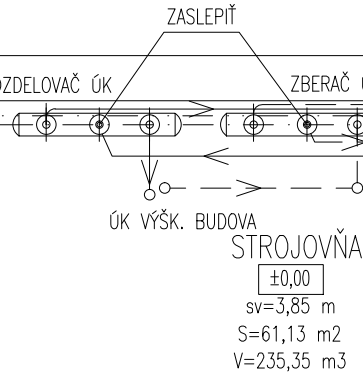


15DT1

MARS 125/50

STROJOVNŇA

IV




CHEM. ŤPRAVA VODY

+0,20

SITUŇCIA


M 1:2000

SKLAD
VALCOV

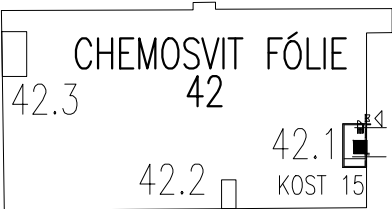

LEGENDA:

VIĎ VŤKRES č. 509/1



NAPAŤOVÉ SYSTÉMY: 1 /N/PE AC 230V 50Hz, TN-S
2 /PE AC 24V 50Hz, PELV 2 /PE DC 24V, PELV

VONKAJŠIE VPLYVY: PODLA STN 33 2000-5-51:
DRUHY PRIESTOROV IV-VNŮTORNÉ,

OCHRANY: OCHRANNÉ OPATRENIA PODLA STN 33 2000-4-41:
čl. 411 Samočinným odpojením napŇjania
čl. 412 DvojitŇ alebo zosilnenŇ izolŇcia
čl. 415.2 DoplnkovŇ ochrana: doplnkovŇ ochrannŇ pospŇjanie

POZNŇMKY:

- PRŤVOD CYKY-J 3x4 DO ROZVŇDZAČA 15DT1 NAPOJŤ Z HR42.1, NOVŤ ISTIČ 20B/1, I_n=20A, I_{cn}=10kA
- PRE MERANIE SPOTREBY DOST OSADIŤ DO 15DT1 ELEKTROMER PRE PODRUŇNÉ MERANIE!
- OCHRANNÉ POSPŇJANIE V MIESTNOSTI KOST UROBIŤ NA NOVŤ EKVIPOTENCIŇLNU PRŤPOJNICU EP1!
- PRE UMIESTNENIE PRŤSTROJOV MaR A PRS POUŤIŤ SCHĚMU ZAPOJENIA - VŤKRES č.509/1 !

3					
2					
1					
Zmena	Popis zmeny	ZodpovednŇ projektant	Vypracoval	DŇtum	

Pečiatka a podpis:

GenerŇlnŇ projektant	NŇzov:	TERMOKLIMA, s.r.o.
Termoklima Poprad	Adresa:	KošickŇ 3646/68, 058 01 Poprad
	Konatel':	Ing. JŇn Stanek
	TelefŇn:	052/77 69 130, 052/77 69 131
	Email:	termoklima@termoklima.sk

Číslo sady:

VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	VEDÚCI PROJEKTANT	<div></div> <div>Š E B E Ň</div>		
ING. IGOR ŠEPELA	ING. IGOR ŠEPELA	ING. JÁN STANEK			
INVESTOR			CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s., ŠŤUROVA 101, 059 21 SVIT		
MIESTO STAVBY SVIT		PROFESIA 500 MaR A PRS, ELI			
STAVBA ROZVOJ ÚČINNEJŠÍCH SYSTÉMOV CENTRALIZOVANÉHO ZÁSOBOVANIA TEPLOM ZALOŽENÝCH NA DOPYTE PO VYUŽITEL'NOM TEPLĚ V MESTE SVIT A PRIEMYSELNÝCH AREÁLOCH CHEMOSVIT A FINCHEM			ZÁKAZKA	TK-2017-044	
			DÁTUM	10.2017	
			STUPEŇ	REALIZAČNÝ PROJEKT	
ČASŤ	PS 02 KOMPAKTNÉ ODOVZDÁVACIE STANICE TEPLA PS 02.01 KOMPAKTNÉ ODOVZDÁVACIE STANICE TEPLA – VETVA VÝCHOD		FORMÁT	2xA4	ČÍSLO VÝKRESU 509/2
OBSAH	KOST 15 – CHEMOSVIT FÓLIE 42.1 – PÔDORYS		MIERKA	1:50, 1:2000	