




# ULOŽENIE KÁBLA VO VOLNOM TERÉNE

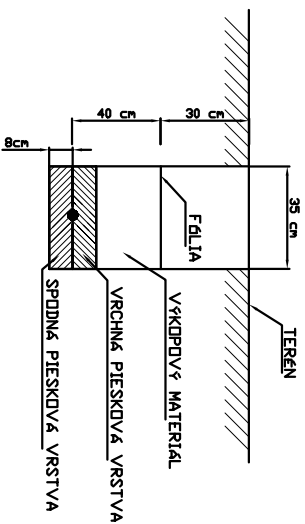

# UZEMNENIE NULOVÉHO VODIČA

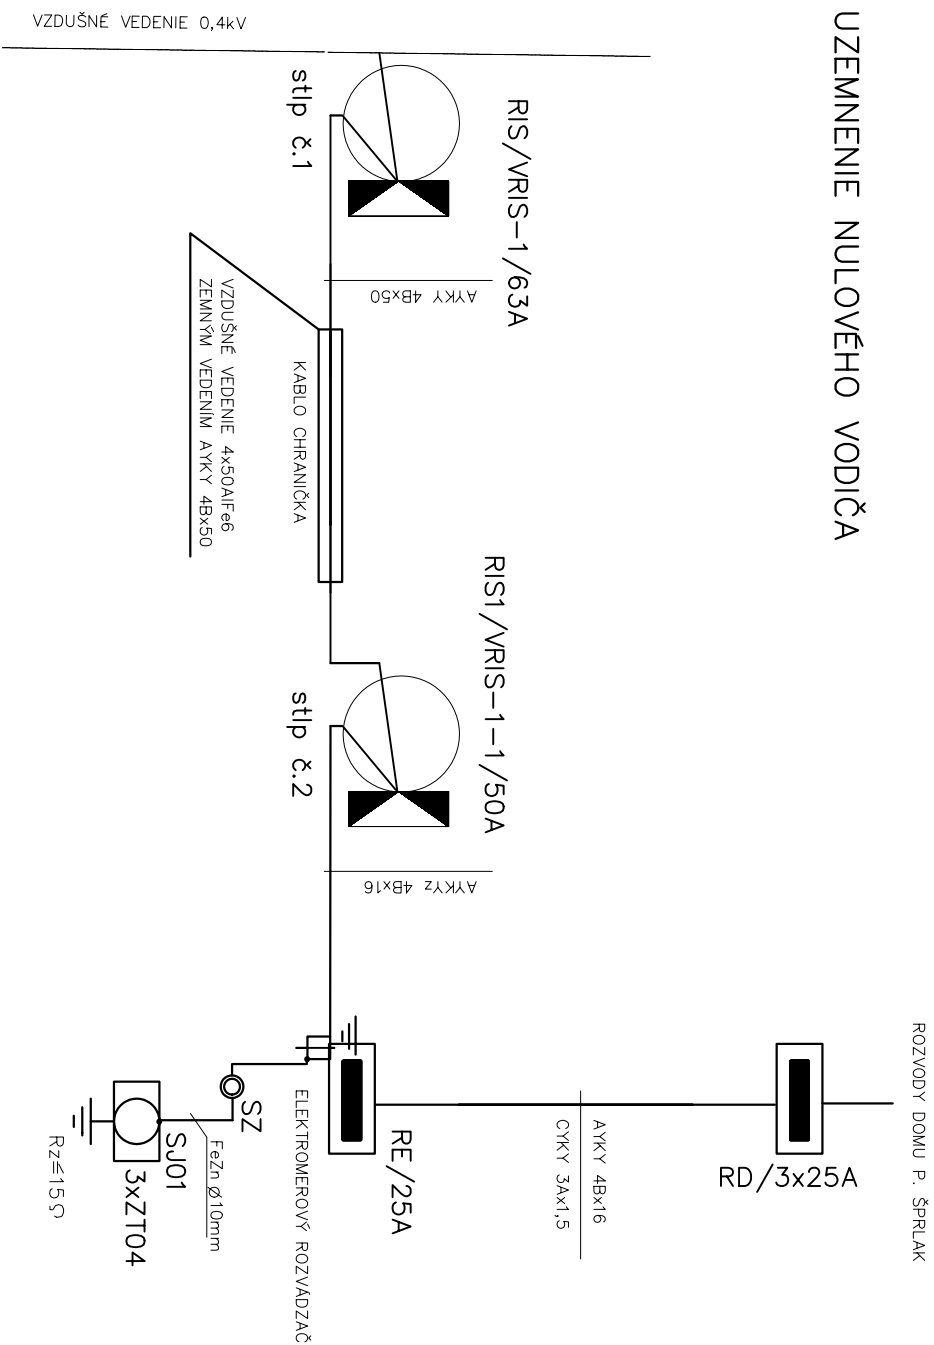

# ULOŽENIE KÁBLA POD SPEVNENÝM TERÉNOM

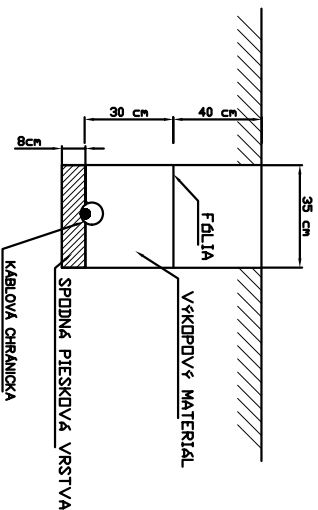

LEGENDA :

SZ SKÚŠOBNÁ SVORKA

SVORKA K UZEMŇOVACEJ TYČI

ZT04 UZEMŇOVACIA TYČ D=20mm, L=2000mm

## POZNÁMKA:

- NAPÁTOVÁ SÚSTAVA: 3PEN~50Hz 230/400V, TN-C
- OCHRANA: PODLA STN 33 2000-4-411 ŽI.413 PRI PORUČENÍ SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
- PROSTREDIE: AD3 VONKAJŠIE

PD slúži pre vydanie stavebného povolenia a nenahrádza PD pre realizáciu stavby

Index zmeny			Ing. TIBOR PEPICH autorizovaný stavebný inžinier 2526 * z * 5 - 3
Investor	Oeč SUCHÁ HORA	Meno	
	Suchá Hora		
Stupen	PROJEKT STAVEBNÉ PRÍJAVY		
Profesia	TECHNICKÝ VÝBĚNÝ STABIT		
Navrhov	Tibor Pepich		Názov celku :  MATERSKÁ ŠKOLA S JEDÁLŇOU Parcela č.138/32-34, Suchá Hora
Vypracoval	Tibor Pepich		
Kontroloval	T. Pepich		
Dátum	06/2016		
Formát	x f44		
Metriko	N		Názov výkresu :  Prieložka vzdušného vedenia NN Uzemnenie nulového vodiča PEN
Číslo výkresu : RD-606-04-52			