



REGULÁCIA A MERANIE PLYNU
REZ

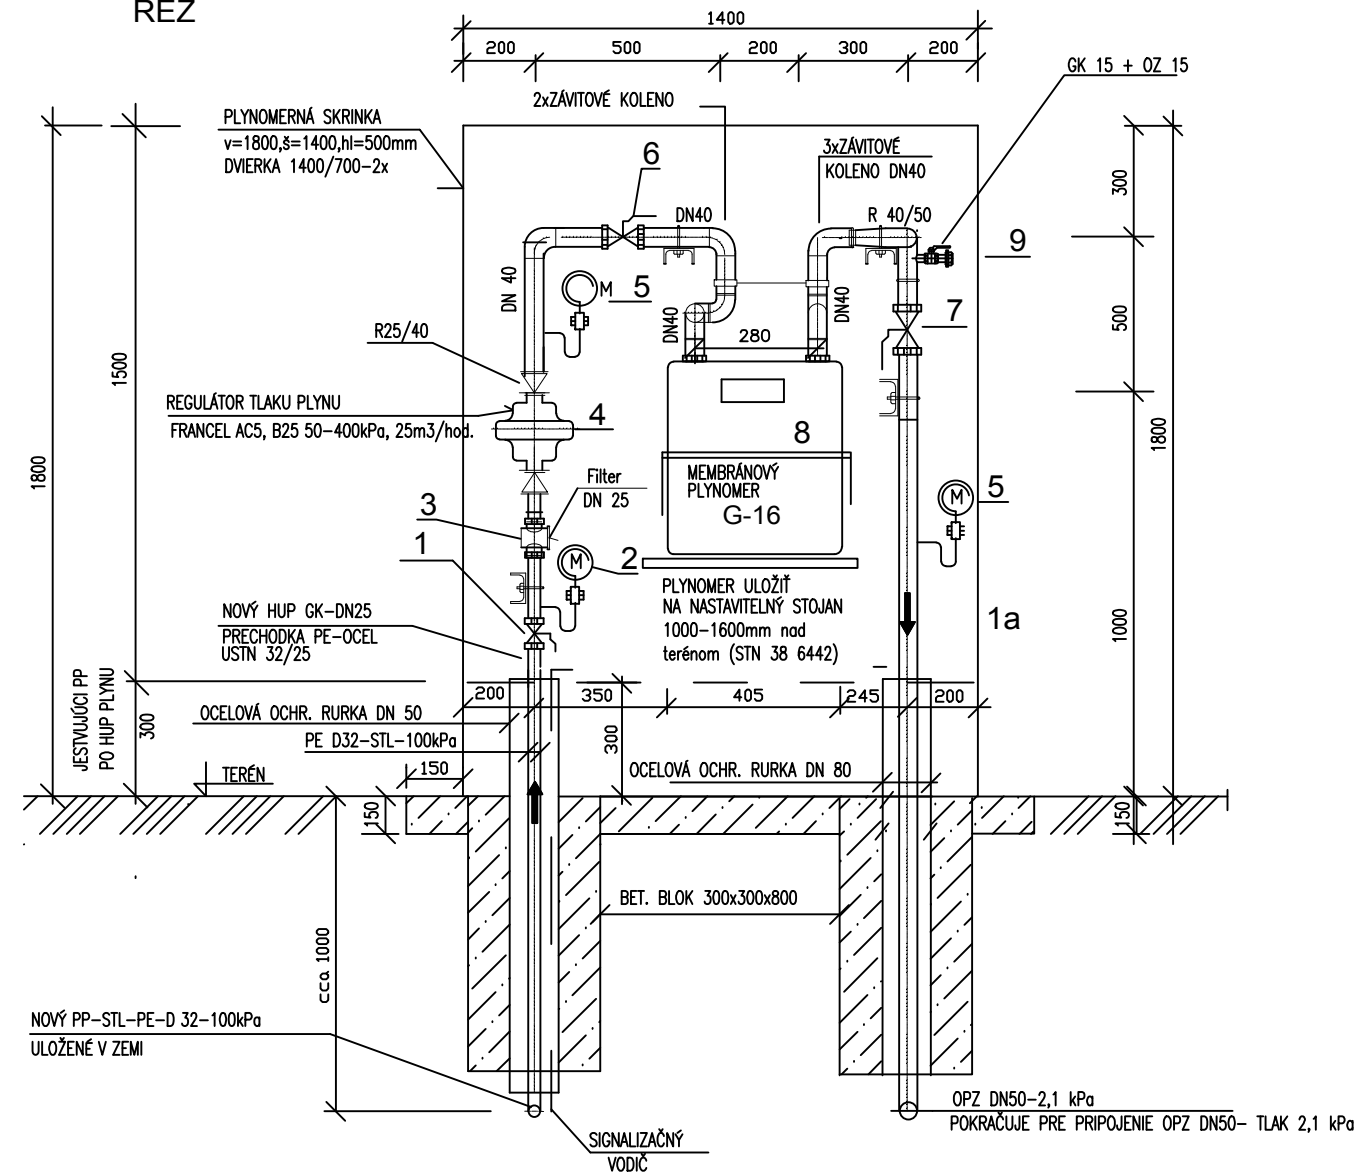

PÔDORYS SKRINKY

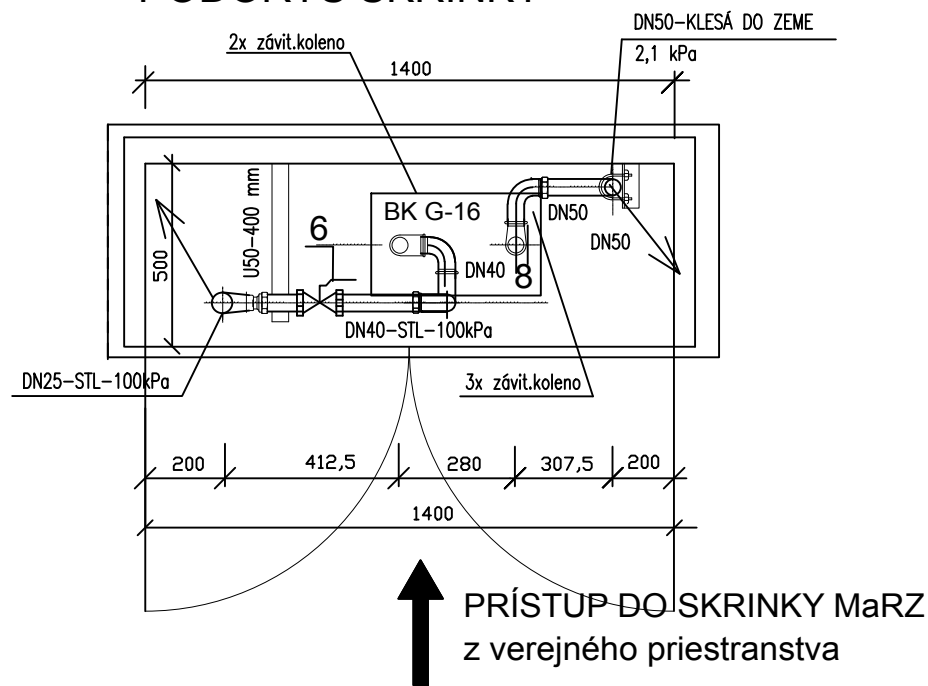


LEGENDA

Č.P.	NÁZOV POLOŽKY	
1	PLYNOVÝ UPCHÁVKOVÝ KOHÚT DN25 GULOVÝ UZÁVER – NOVÝ	1 ks
2	TLAKOMER DEFORMAČNÝ V KOVOMOM PUZDRE D160, PRESNOSŤ 1,6% S CIACHOV. PROTOKOLOM, ROZSAH 0–160 kPa, PREPOJENÝ CEZ TLAKOMEROVÚ SLUČKU S UZAVIERACÍM VENTILOM	1 ks
3	PLYNOVÝ FILTER FO DN 25 ZÁVITOVÝ	1 ks
4	REGULÁTOR TLAKU PLYNU FRANCEL AC5, B25 50–400kPa, 25m3/hod.	1 ks
5	TLAKOMER DEFORMAČNÝ V KOVOMOM PUZDRE D160, PRESNOSŤ 1,6% S CIACHOV. PROTOKOLOM, ROZSAH 0–6 kPa, PREPOJENÝ CEZ TLAKOMEROVÚ SLUČKU S UZAVIERACÍM VENTILOM	2 ks
6	PLYNOVÝ UZÁVER–GULOVÝ KOHÚT K 85 171 –016 DN 40	1 ks
7	PLYNOVÝ UZÁVER–GULOVÝ KOHÚT K 85 171 –016 DN 50	1 ks
8	MEMBRÁNOVÝ PLYNOMER S TEP.KOMPENZÁCIOU BKG –G16, DN 40 VODIVO PREPOJÍŤ MEDENOU ROZPERKOU	1 ks
9	PLYNOVÝ UZÁVER–GULOVÝ KOHÚT K 85 171 –016 DN 15 + ZÁTKA – ODVZDUŠNENIE	1 ks

POZNÁMKA

- VNÚTORNÝ ROZMER SKRINKY 1800/1400/500mm, PRE REGULÁCIU A MERANIE PLYNU
POUŽÍŤ AJ TYPOVÚ SKRINKU
SKRINKU OSADIŤ NA BETÓN.ZÁKLAD v=150mm
- SKRINKA MUSÍ BYŤ ZVUKOVO A TEPELNE IZOLOVANÁ A OPATRENÁ PRÍSLUŠNÝMI VÝSTRAŽNÝMI TABULKAMI
- SKRINKA SA MUSÍ TRVALE VETRAŤ–V DVERÁCH SKRINKY OSADIŤ VETRACIE OTVORY V HORNEJ AJ V SPODNEJ ČASŤI DVERÍ
- TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIE RS MUSÍ BYŤ VODIVO PREPOJENÉ A UZEMNENÉ, VIŠ SAMOSTATNÁ ČASŤ PD

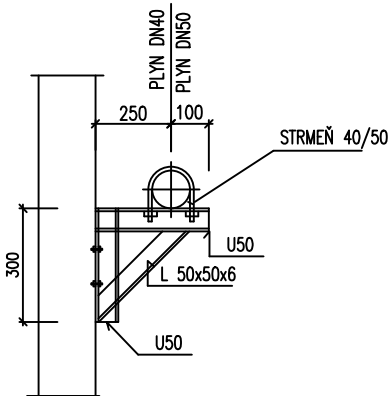

Projektant:	Ing. Rastislav Kohút	Zodpovedný projektant:	Ing. Rastislav Kohút	Kohút PRO S.r.o. Štúrova 314/14 972 26 Nitrianske Rudno tel: 0905 226 452 mail: rkpro@rkpro.info www.rkpro.info												
Investor:	Obec Višňové, 013 23 Višňové 556, IČO: 00648078, DIČ: 2020638961															
Miesto stavby:	k. ú.: Višňové, parc. č.: 740															
Názov stavby:	Novostavba materskej škôlky v obci Višňové			<table><tr><td>Číslo zákazky</td><td></td><td rowspan="4">Sada:</td></tr><tr><td>Dátum</td><td>07-2016</td></tr><tr><td>Formát</td><td>2xA4</td></tr><tr><td>Archívne číslo</td><td></td></tr></table>	Číslo zákazky		Sada:	Dátum	07-2016	Formát	2xA4	Archívne číslo				
Číslo zákazky		Sada:														
Dátum	07-2016															
Formát	2xA4															
Archívne číslo																
Názov výkresu:	SO 107, Plynoinštalácia Zostava MaRZ			<table><tr><td>Mierka:</td><td>Učel:</td><td>Zmena:</td></tr><tr><td>-</td><td>PPSP</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Číslo výkresu:</td></tr><tr><td colspan="3">SO 107-6</td></tr></table>	Mierka:	Učel:	Zmena:	-	PPSP		Číslo výkresu:			SO 107-6		
Mierka:	Učel:	Zmena:														
-	PPSP															
Číslo výkresu:																
SO 107-6																