



Obr. 701.1 STN 33 2000-7-701

KRYTIE EL. ZARIADENÍ VRAŤANIE SVETIDLA OSADENÉHO V ZÓNE 1, 2 MUSÍ BYŤ min. IP44

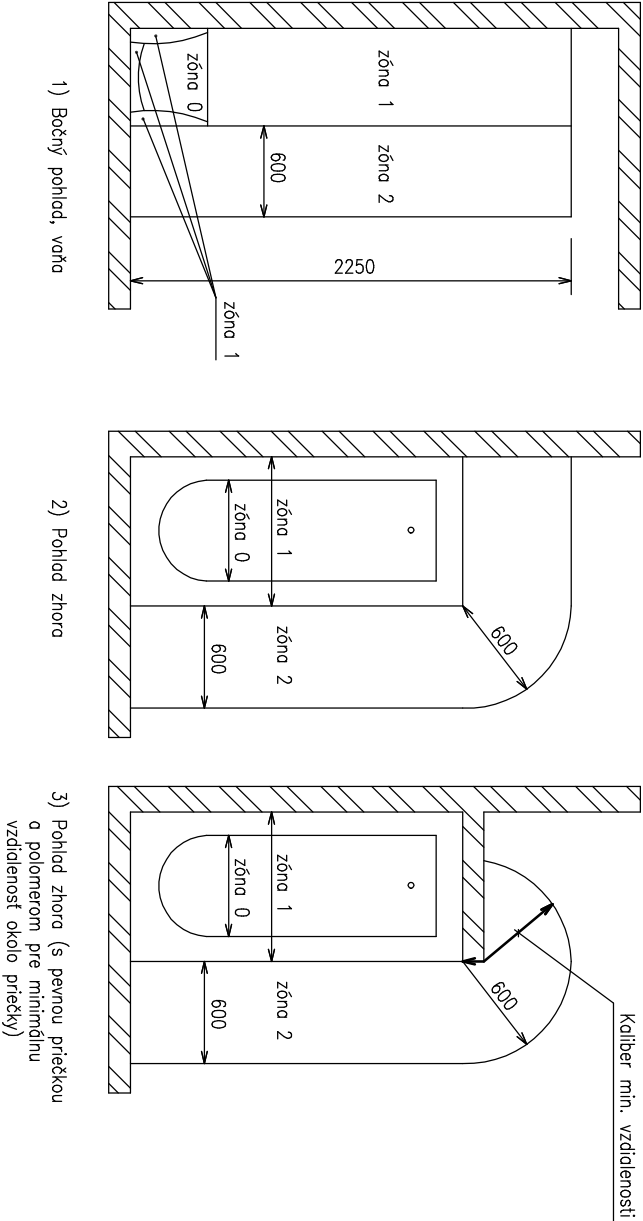

Obr. N 701.3 STN 33 2000-7-701

UMÝVACÍ PRIESTOR – SCHEMATICKE ZNAČORNIENIE  
ROZMERY 50 V (mm)

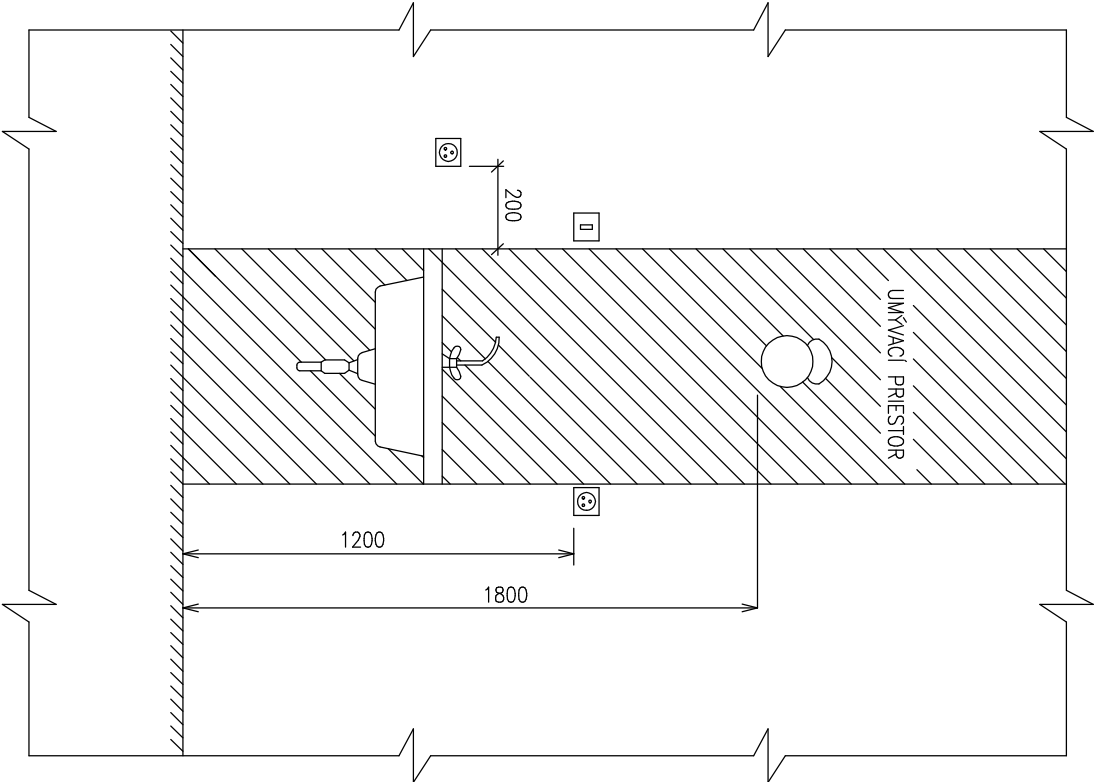

GENERALNÝ PROJEKTANT: DRUPROJEKT, OKRUŽNÁ 33, 080 01 PREŠOV

VYPRACOVAL:	STAVBA:	Komanický, s.r.o. J. BORODÁČA 17 PREŠOV tel. 0905 296928			
ING. KOMANICKÝ	OBEČNÉ KOMUNITNÉ CENTRUM V OBCI HOLUMNICA				
ZODP. PROJEKTANT	OBJEKT:	SO 01.3 ELEKTROINŠTALÁCIA A BLESKOZVOD			
ING. KOMANICKÝ		tel. 0905 296928			
VEDÚCI PROJEKTANT:	ČASŤ:	DÁTUM: 11/16 FORM.: 2 A4			
ING. NOVOTNÝ	ING. – STAVEBNÁ	STUP.: DSP Č.Z.:			
	DIEL:	KÓTY V: /			
INVESTOR:	OBSAH:	PRÍL.Č.: 7			
OBC HOLUMNICA	ZÓNY KÚPELNE, UMÝVACÍ PRIESTOR				

ROZMERY ZÓN V PRIESTOROCH S KÚPACOU ALEBO SPRCHOVACOU VAŇOU

4) Bočný pohľad, sprcha

