



## PÔDORYS STRECHY BLOK C

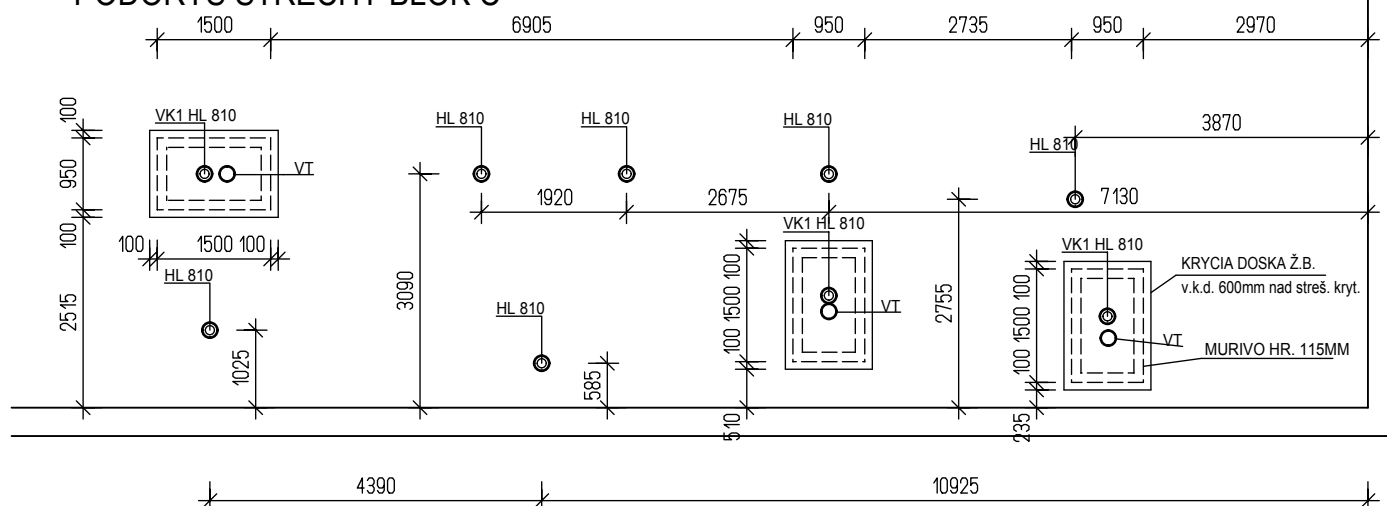

## PÔDORYS STRECHY BLOK A

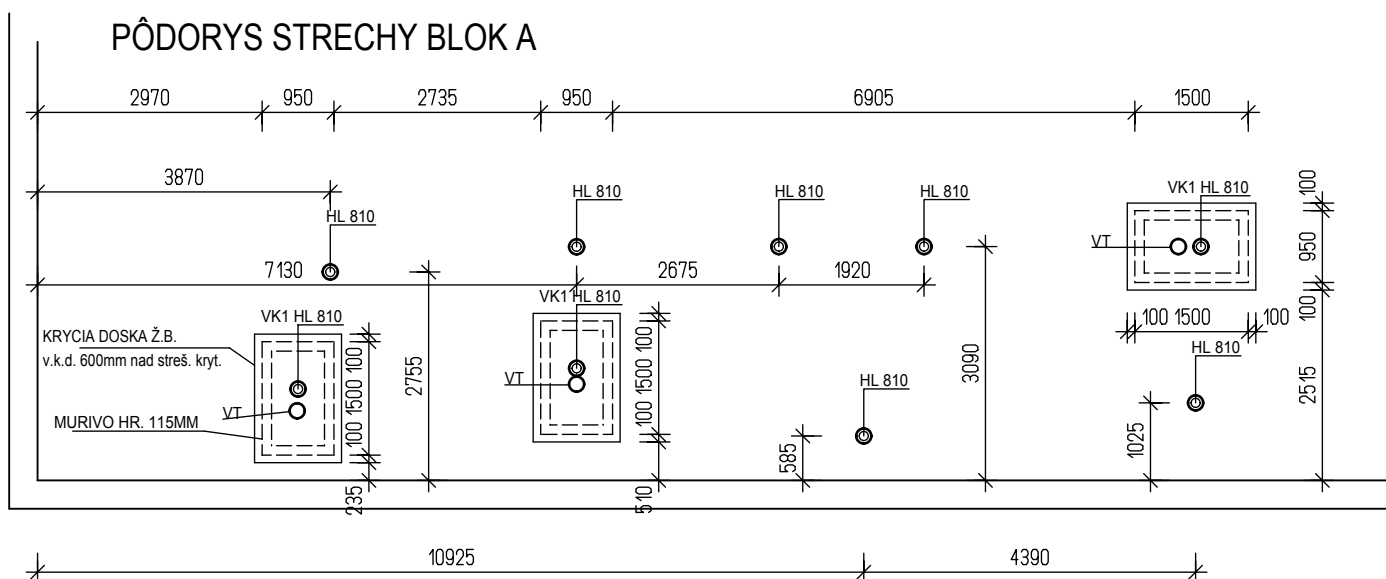

### POZNÁMKA:

ODVETRAVACIA HLAVICA VK1 KANALIZÁCIE HL 810 SA VYVEDIE MIN 300MM NAD VETRACIU TURBÍNU VZT  
 vetracia turbína sa osadí na vymurovaný prístavok z pálenej tehly a betónovou krycou doskou  
 zhotoví sa oplechovanie krycej dosky prístavku, zhotoví sa izolácia stien prístavku s vodorovným spatným spojom  
 výška krycej dosky je min. 700mm nad strešnou krytinou

Projekt bol spracovaný softvérom ALLPLAN 2012

<b>Zodp. projektant :</b>	<b>Vypracoval :</b>	<b>Kreslili :</b>	<b>Kontroloval :</b>	Golis Bau Service spol. s r.o. Andreja Hlinku 2247, 022 01 Čadca tel.:0910/958680 , e-mail: golis@golis.sk			
Ing. Oliver Golis	Ing. Oliver Golis	Ing. Oliver Golis					
<b>Investor :</b> Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Paláriková 2311, 022 16 Čadca							
<b>Miesto stavby :</b> Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Paláriková 2311, 022 16 Čadca				<b>Počet formátov :</b> 1 x A4			
<b>Názov stavby :</b> <b>Rekonštrukcia hygienických zariadení</b>				<b>Dátum :</b> Júl 2017			
<b>Obsah :</b> Pôdorys strechy blok A, blok C - navrhovaný stav				<b>Účel :</b> Projekt pre realizáciu stavby			
				<b>Číslo zákazky :</b> 008/2017			
				<b>Archívne číslo :</b> 008/17			
<b>Objekt :</b> SO-01 INTERNÝ PAVILÓN - ARCHITEKTÚRA				<b>Mierka :</b> M = 1:100		<b>Číslo výkresu :</b> 30	<b>Číslo sady:</b>
				<b>Klasif. stavby :</b>			