


PÔDORYS KUCHYNE

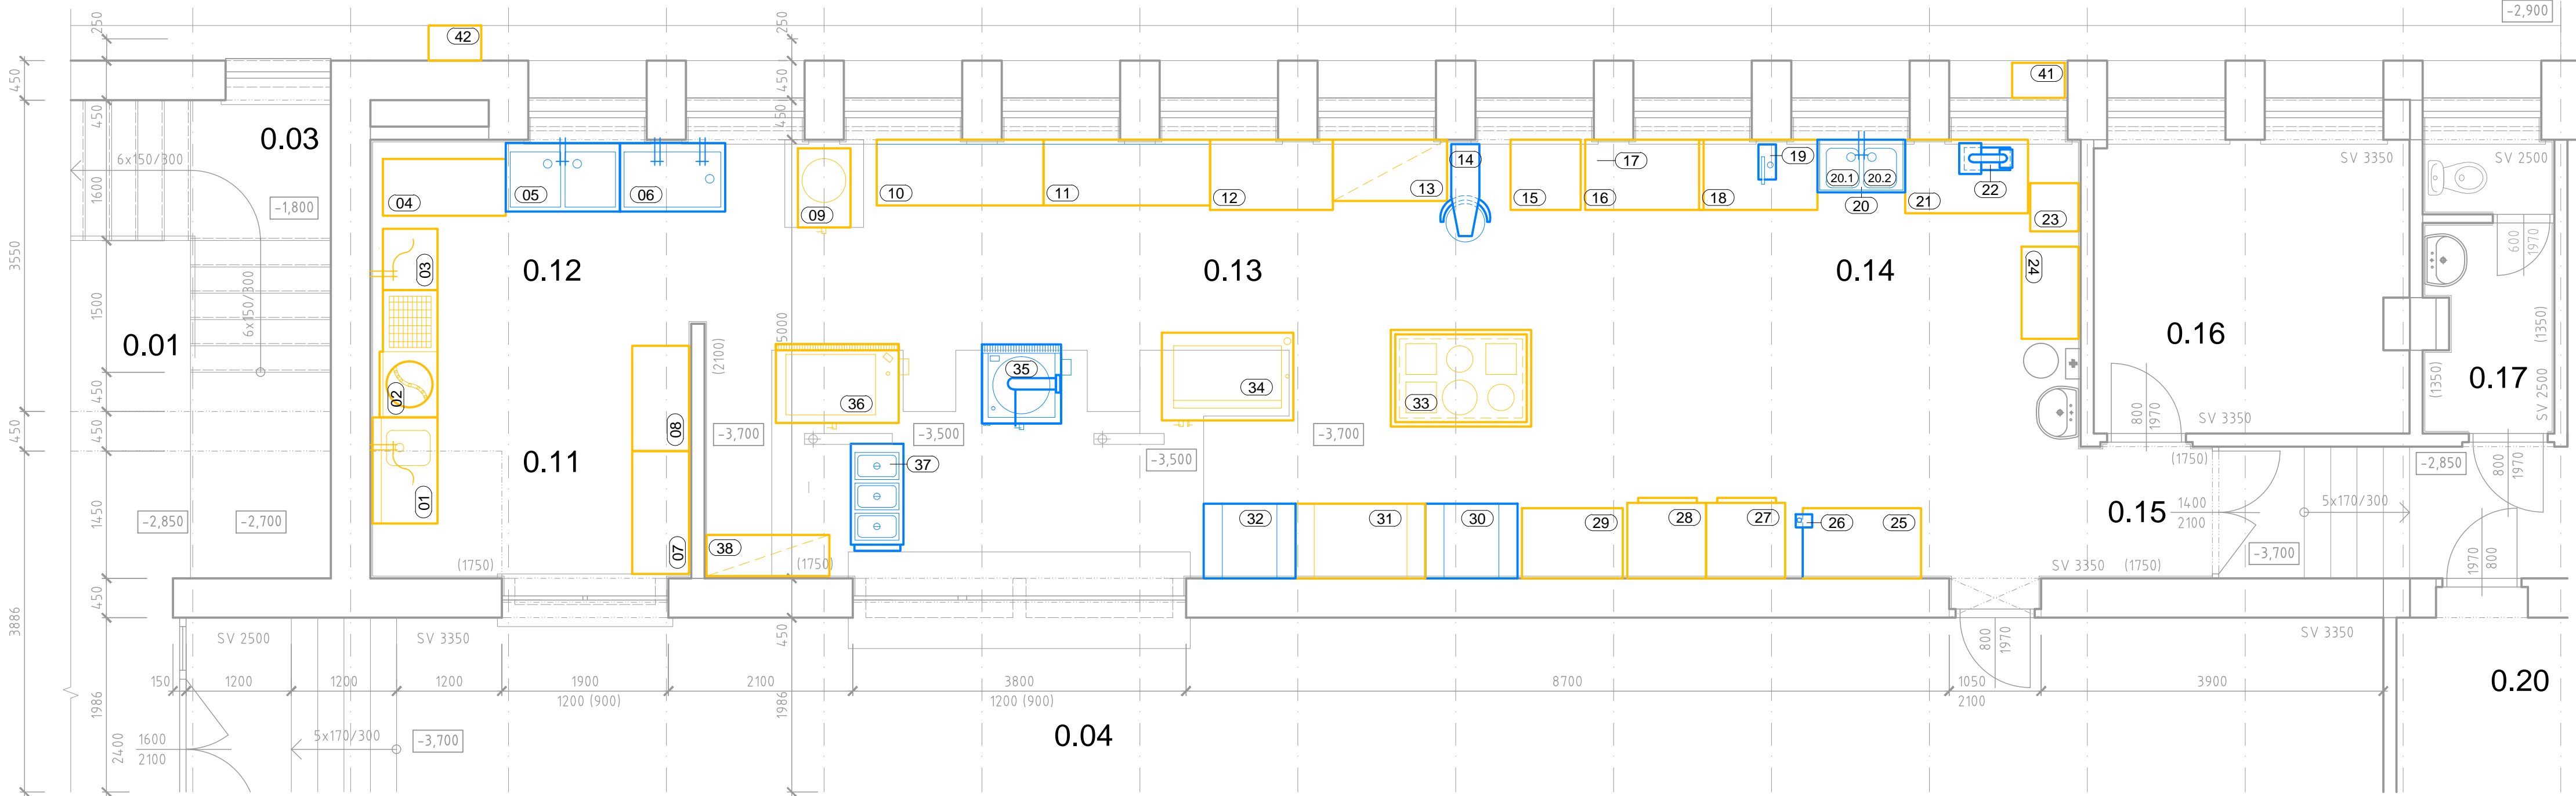


ZOZNAM TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ

Pořadí	Název zařízení	Najčastejší druh práce	Elektrická energia			Nasávanie Odsávanie môžnosť	Teplá voda	Studená voda	Ogny	Odsávanie	
			Prikon kW	A	Krytie					Nasávané Odsávané môžnosť	Číslo odslávka
01	Nesový jednotka (1210x760x770mm)chodba na spracovanie	umývanie stovného bežného riadu	-	-	-	áno	áno	-	-	-	-
02	Umývadlo riadu (860x760x770)	umývanie stovného bežného riadu	-	-	-	áno	áno	-	-	-	-
03	Nesový stôl (700x500x770mm)	odkladanie stovného bežného riadu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Nesový stôl (1400x500x770mm)	odkladanie riadu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Nesový dvorček (1100x760x770mm)	umývanie stovného bežného riadu	-	-	-	áno	áno	-	-	-	-
06	Nesový jednotka (1200x760x770mm)	umývanie kuchynského bežného riadu	-	-	-	áno	áno	-	-	-	-
07	Pracovný stôl	odkladanie čistého riadu, bežného riadu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Pracovný stôl	odkladanie čistého riadu, bežného riadu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	El. varný kotol BULZLJK KE 16 (600x900x800mm)	varenie	12	16,2	-	áno	áno	-	1600x1200x300	-	-
10	Drovný stôl na cestu (1000x760x540mm)	príprava mliečnych jedál	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Drovný stôl na cestu (1000x760x540mm)	príprava mliečnych jedál	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pracovný stôl (1400x500x770mm)	príprava mliečnych jedál	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Pracovný stôl (1400x500x770mm)	odkladanie čistého riadu, bežného riadu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Miešadla na cestu	miešanie cesta	-	-	-	áno	-	-	-	-	-
15	Odkladací stôl (600x500x770mm)	odkladanie čistého riadu, bežného riadu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Pracovný stôl - jedlá (600x500x770mm)	odkladanie čistého riadu, bežného riadu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	El. myvadlo na mlieko CMAS TL 12	príprava mliečnych jedál	0,5	-	IP 55	230	-	-	-	-	-
18	Pracovný stôl - jedlá (600x500x770mm)	príprava mliečnych jedál	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Koláč zariadenie (1500x500x770mm)	príprava mliečnych jedál	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Nesový dvorček (1100x760x770mm)	umývanie riadu	-	-	-	áno	áno	-	-	-	-
21	Čistý	umývanie riadu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Pracovný stôl - jedlá (600x500x770mm)	príprava mliečnych jedál	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Kuchynská vlna TRANSPORTA, váhová 100g, 10kg	váženie surovín	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Nesový stôl (1000x500x770mm)	váženie mlieka	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Pracovný stôl (1000x500x770mm)	príprava mlieka	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Pracovný stôl (1000x500x770mm)	príprava mlieka	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Pracovný stôl (1000x500x770mm)	príprava mlieka	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Pracovný stôl (1000x500x770mm)	príprava mlieka	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Pracovný stôl (1000x500x770mm)	príprava mlieka	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Pracovný stôl (1000x500x770mm)	príprava mlieka	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Pracovný stôl (1000x500x770mm)	príprava mlieka	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Pracovný stôl (1000x500x770mm)	príprava mlieka	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Pracovný stôl (1000x500x770mm)	príprava mlieka	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Pracovný stôl (1000x500x770mm)	príprava mlieka	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Pracovný stôl (1000x500x770mm)	príprava mlieka	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Pracovný stôl (1000x500x770mm)	príprava mlieka	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Pracovný stôl (1000x500x770mm)	príprava mlieka	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Pracovný stôl (1000x500x770mm)	príprava mlieka	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Pracovný stôl (1000x500x770mm)	príprava mlieka	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Pracovný stôl (1000x500x770mm)	príprava mlieka	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Pracovný stôl (1000x500x770mm)	príprava mlieka	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Pracovný stôl (1000x500x770mm)	príprava mlieka	-	-	-	-	-	-	-	-	-

— JESTVUJÚCE TG ZARIADENIA, KTORÉ OŠTÁVAJÚ
— JESTVUJÚCE TG ZARIADENIA URČENÉ NA DEMONTÁŽ
DEMONTÁŽ POLOŽIEK 41, 42 SÚ ZAHNÚTÉ V PD VZDUCHOTECHNIKY

VÝPIS MIESTNOSTÍ						
ZN	ÚČEL	PLOCHA	ZN	PODLAHA	STROP, STENA	SOKEL
0.01	VSTUPNÝ VESTIBUL	BEZ STAVEBNÝCH ÚPRAV				
0.03	SCHODISKO	BEZ STAVEBNÝCH ÚPRAV				
0.04	JEDALEN	152,30	MD30	ŠOH	ON (1750 min)	
0.11	UMÝVÁREN BIELEHO RIADU	9,86	KD10	ŠOH	BO (1750)	
0.12	UMÝVÁREN KUCHYNSKÝCH NÁDOB	7,15	KD10	ŠOH	BO (1750)	
0.13	KUCHYŇA	54,65	KD10	ŠOH	BO (1750)	
0.14	PRIPRÁVNÁ	21,72	KD10	ŠOH	BO (1750)	
0.15	CHODBA+SCHODISKO	5,51	KD10, LT	ŠOH	BO (1750), ON(1300)	
0.16	KANCELÁRIA VEDÚCEJ	12,29	KD10	ŠOH	ON (1300)	
0.17	UMÝVÁREN WC	5,05	KD10	ŠOH	BO (1350)	
0.20	DENNÁ MIESTNOSŤ	10,72	KD10	ŠOH	KS	

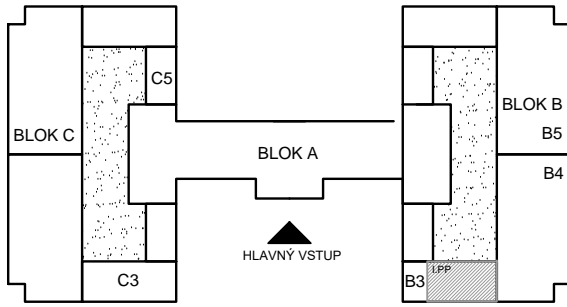

±0,000 = 000,000 m n. m.
Výkresy systém: BpV

REALIZAČNÝ PROJEKT			
Zodpovedný projektant	Ing. arch. Andrej Mareš	IncaARCH architektonická kancelária	
Vypracoval	Ing. Dagmara Mihalíková	Ing. arch. Andrej Mareš - autorizovaný architekt Nájomná 6018, 010 01 Žilina 090404006 e-mail: mareš@incaarch.sk	
Kontroloval	Ing. arch. Andrej Mareš		
Investor	Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 08 Žilina	PROTES ŽILINA spol. s r.o. V. Slovenská 6, 010 01 Žilina www.proteszilina.sk	
Autor projektu	Ing. arch. Andrej Mareš, Ing. Dagmara Mihalíková		
Manager projektu	Ing. arch. Andrej Mareš		
Stavba	STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA V MARTINE STAVEBNÉ ÚPRAVY ŠKOLSKÉJ KUCHYNE NOVOMESKÉHO 5/24, 036 36 MARTIN	Stupeň	RP
Objekt	BLOK B3	Katastrálne územie	MARTIN
Profesia	TECHNOLÓGIA KUCHYNE	Parcelné číslo	172/4
Obsah	PÔDORYS KUCHYNE - DEMONTÁŽ TG ZARIADENÍ	Merka	1:50
		Formát	6 A4
		Klasifikácia stavby	
		Dátum	04-2016
		Číslo výkresu	TG-01
		Číslo zákazky	2016-007-Ma