

A

B

C

D

E

F

G

H

ROZVÁDZAČ:

Krytie pri zatvorených dverách IP40

Krytie pri otvorených dverách IP20

Typ: Rozvodnica nástenná,


Vývody: zdola, Prívody: zdola

Svorkovnica: zdola

Rozmery rozvádzača: v x š x h
800x800x300 mm

ZOZNAM ŠTÍTKOV:

1. Porucha
 2. čerpadlo
- ZAP-0-Auto

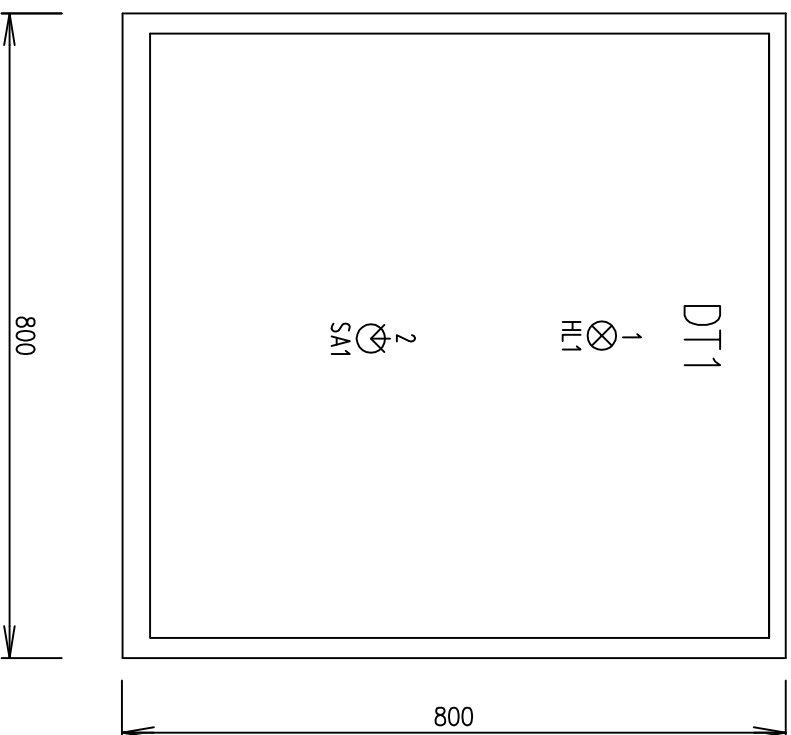

PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSMENNÉHO SÚHLASU !
ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA !
REALIZAČNÝ PROJEKT NENAHŔADZA VÝROBNÚ A DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU ZHOTOVITEĽA STAVBY !
ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ SKUTOČNÉ ROZMERY SKONTROLOVAŤ NA STAVBE !

Pozor!
Rozvádzač obsahuje svorky pod napätím aj pri vypnutí hlavnom vypínači !

Upozornenie:

Slaboprúdové káble sa nesmú viesť v súbahu so silnoprúdovými káblami!

3+NPE~50 Hz 400/230V TN-S, 2x24VDC, 2x24VAC, PELV
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa
STN 33 2000-4-41:2007
ochranné opatrenia:
-samočinné odpojenie od napájania čl.4.11.1 až čl.4.11.4
-dvojíť alebo zosilnená izolácia čl.4.12
-malé napätie PELV čl.4.14
opatrenia na základnú ochranu:
-základná izolácia živých častí, príloha A čl.A.1
-zábrany alebo kryty , príloha A čl.A.2

Akcia: Optimalizácia a zefektívnenie		Investor :PPS Group, a.s.		PS 02 Vonkajšie rozvody Tepla		ČPS02.3 Silnoprúd a MaR		Stupeň : PSP		Názov výkresu: rozvádzač DT1		Výkres č.: DT1	
zásobovania teplom PPS Group a.s. Detva		Zák. číslo: TM-P-180.17-02.3-EE-02		Projektant: Bc. L.Krajičovič		Vyraboval : Ing.JKič		04/2017				List č.: 1 / 4	

