


-DT AT41

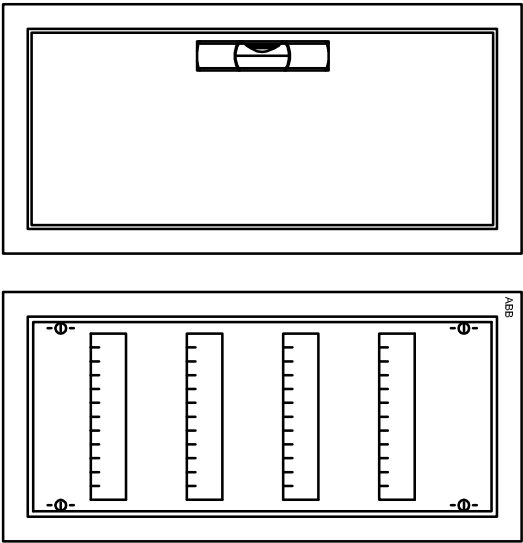

Insulation Class: II  
Ingress Protection: IP43  
Ingress Protection: IK07  
Nominal Current: 125 A  
Type: Wall-mounted  
DIN Rail units: 48  
Šířka: 324 mm  
Výška: 674 mm  
Depth: 140 mm

Pi = 15 kW  
I<sub>kmax</sub> = 6 kA \*\*  
Pp = 8kW

ELEKTRICKÁ SIEŤ : 3+N+PE, ~50 Hz, 3x230/400V, TN-S

AUTOR NÁVRHU			
HL. PROJEKTANT		Ing. Miroslav Hřívk	
ZOD.PROJEKTANT		Ing. Lubomír Gecík	
VYPRACOVAL		Ing. Lubomír Gecík	
INVESTOR		obec Terchová	
NÁZOV STAVBY		ZŠ s MŠ A. F. Kollára - nadstavba MŠ, elokované pracovisko MŠ, Gregušovia 933, TERCHOVÁ	
		PARCELA ČÍSLO 8675/1	
		KLASIF. STAVBY	
NÁZOV VÝKRESU		ROZVÁDZAČ DT	
		MIERKA -	ČÍSLO VÝKRESU 7



