


Skriňa S 300 DC s inštalačným rámom 500x510x230 mm sivá

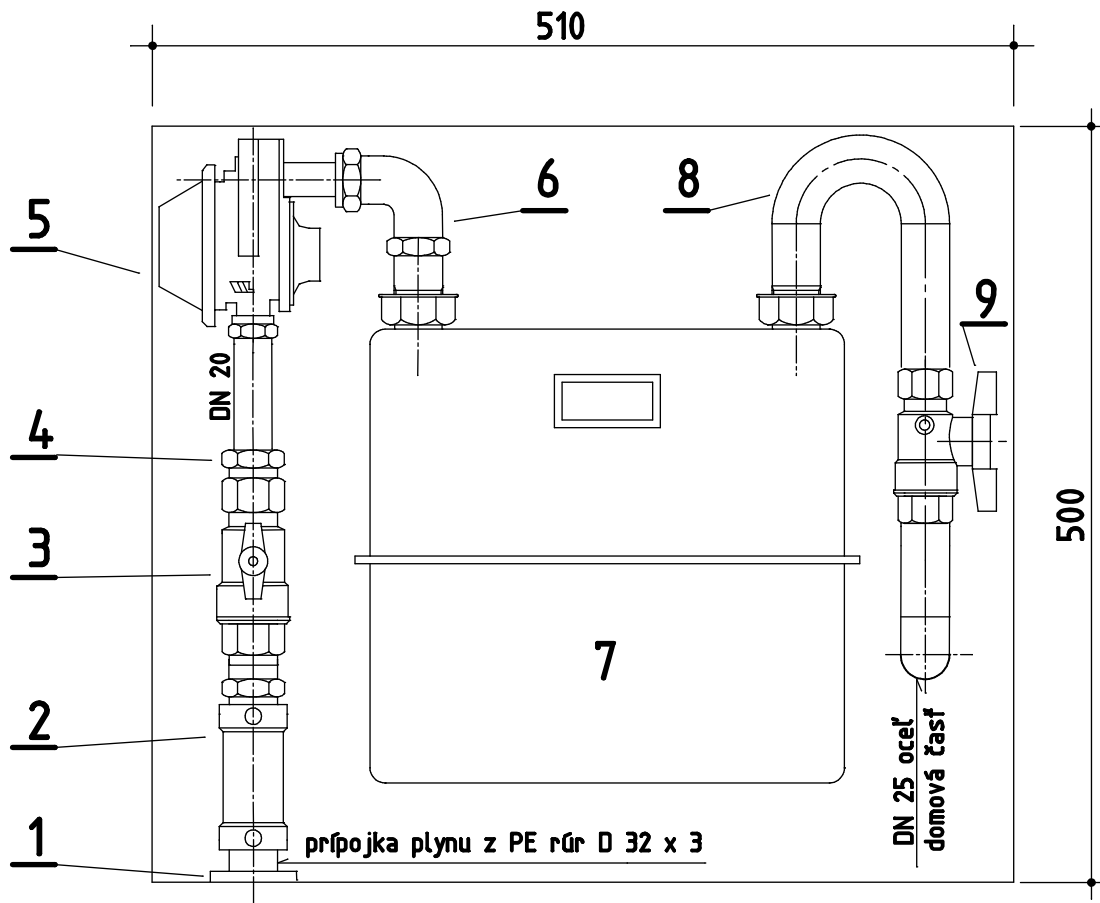

LEGENDA

- 1 - oceľová chránička D 44,5 x 2,6
- 2 - prechodka PE/mosadz so závitom Frialen MUN D 32
- 3 - plynový guľový kohút DN 25
- 4 - prechodník redukovaný s vnútorným a vonkajším závitom DN 25/DN 20
- 5 - regulátor tlaku plynu Fisher - FRANCEl B6
- 6 - mosadzné koleno 90 st. s vonkajším a vnútorným závitom DN 25
- 7 - membránový plynomer G4 BK 4T
- 8 - koleno K3 180 st. DN 25
- 9 - plynový guľový kohút DN 25 s kontrolným ventilčekom

Názov akcie : ZŠ s MŠ A.F.Kollára nastavba MŠ, elokované pracovisko MŠ Gregušovia 933, Terchová		GAS PROJ Bystrík Paňák Komenského 10, 010 01 Žilina	
Výkres : Detail typovej skrinky DRZ a plynomera	Vedúci projektant : Bystrík paňák		Dátum : jún 2017
	Vypracoval : Bystrík paňák		Stupeň : PS pre SP
			Formát : 1 A4
GP :	Ing. Miroslav Hrivík	Profesia : PLYN	Mierka : M = 1 : 5
Investor :	Obec Terchová	Zakázkové číslo : 09 - 2017	Číslo výkresu : 4